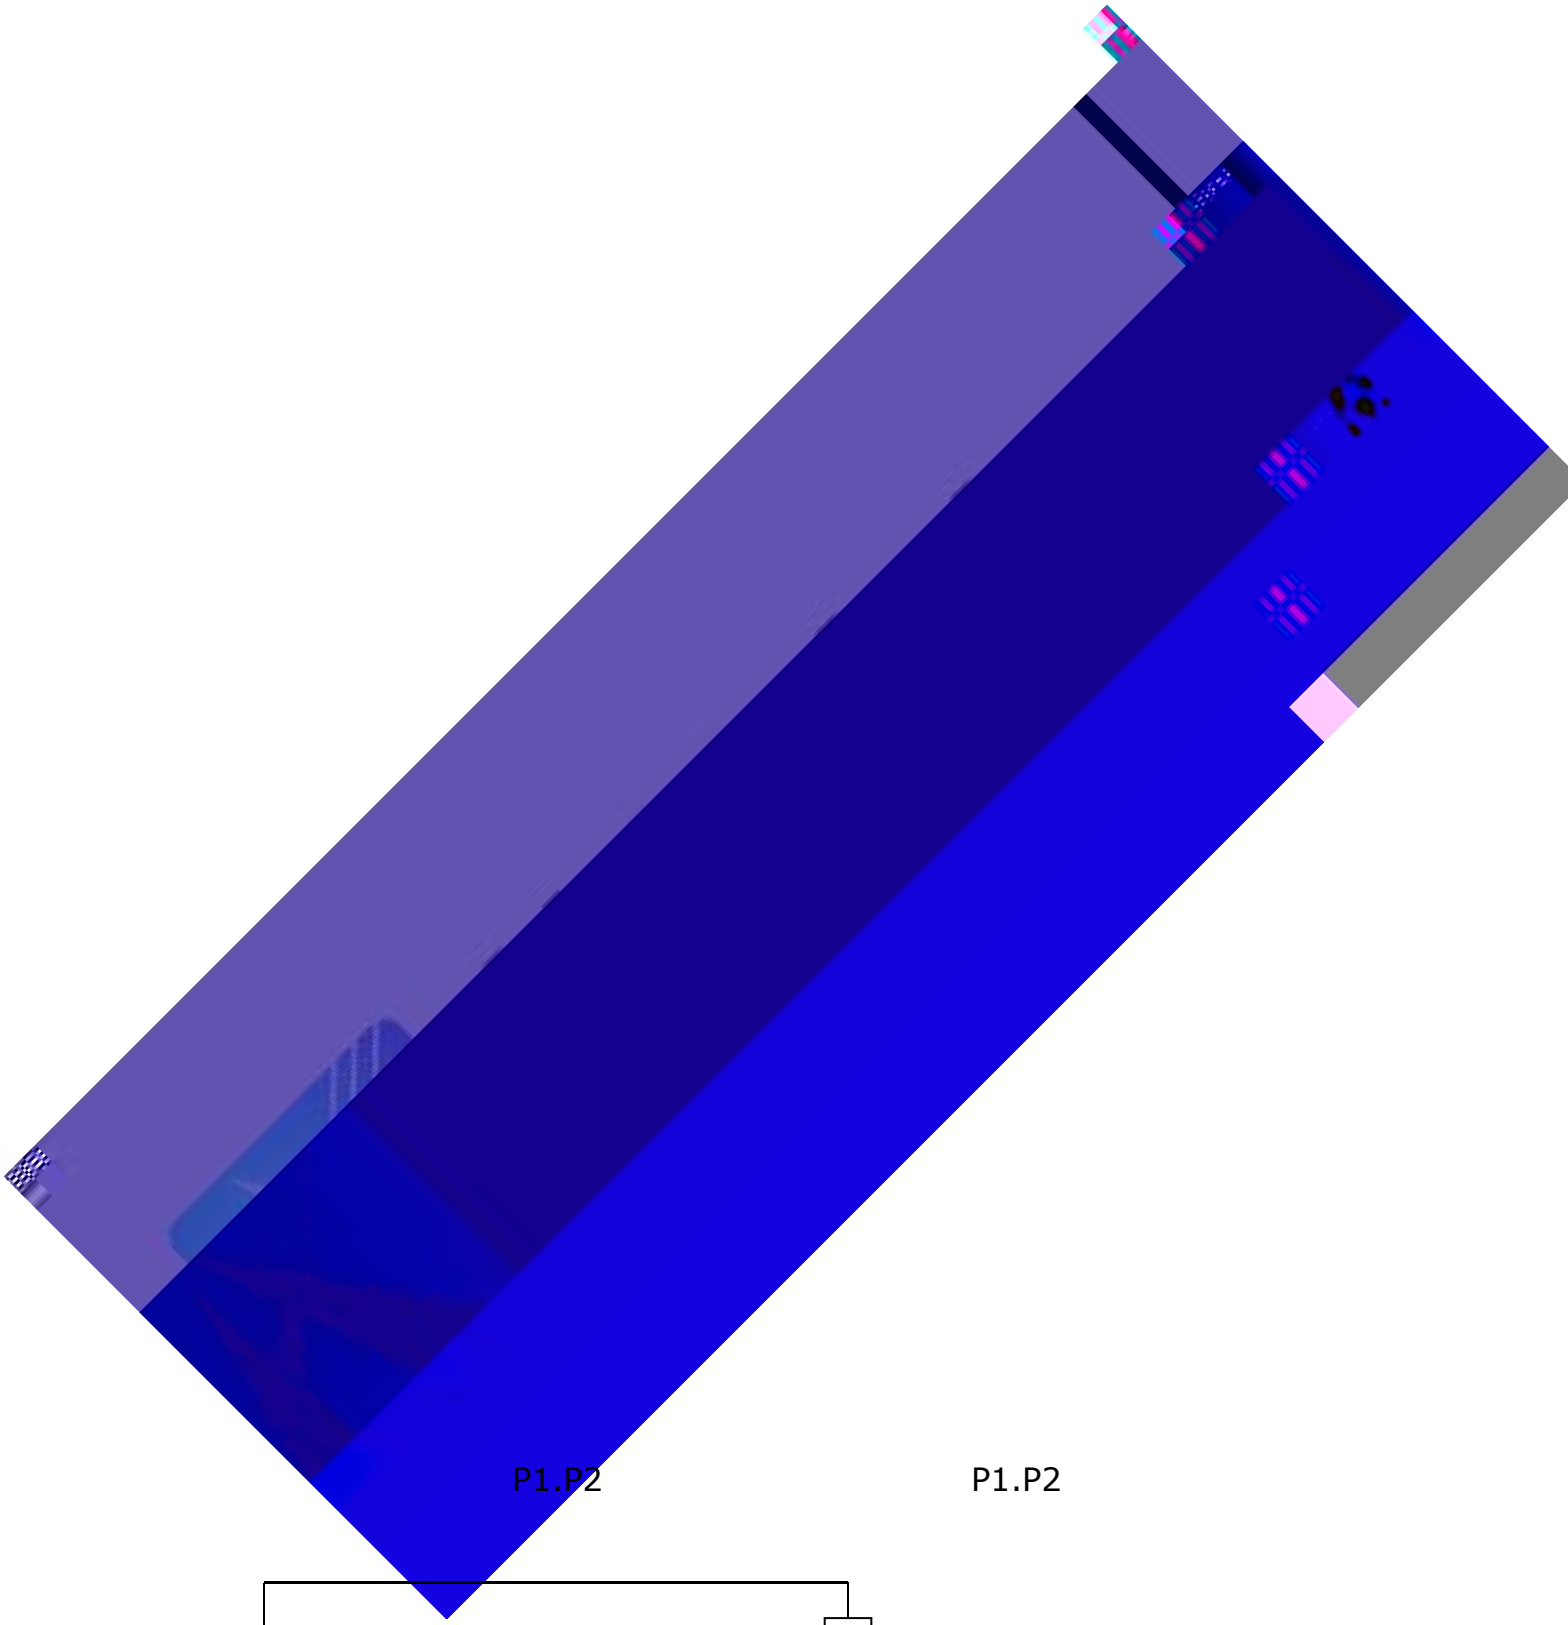
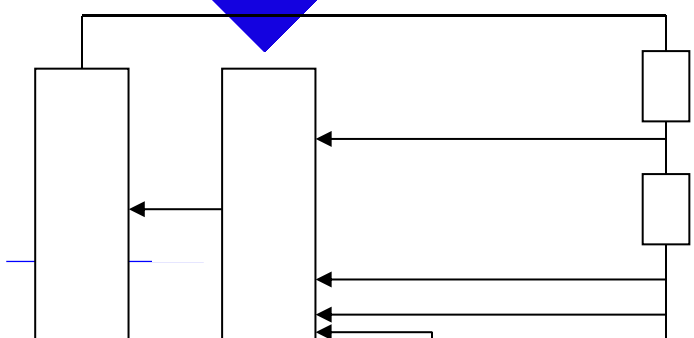
赫兹电力
HERTZ POWER

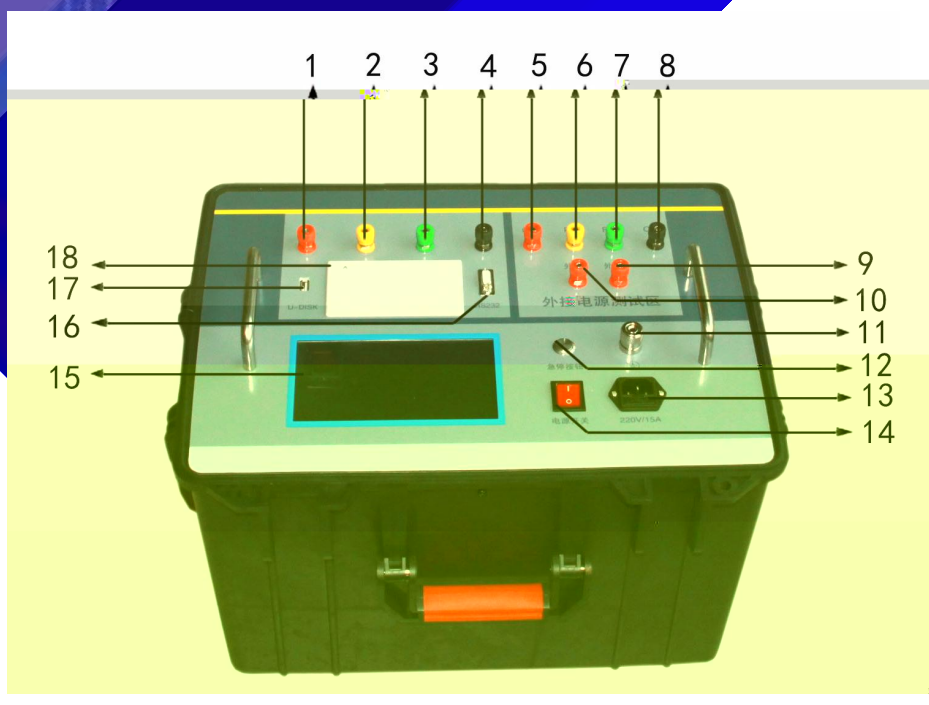
赫兹电力
HERTZ POWER

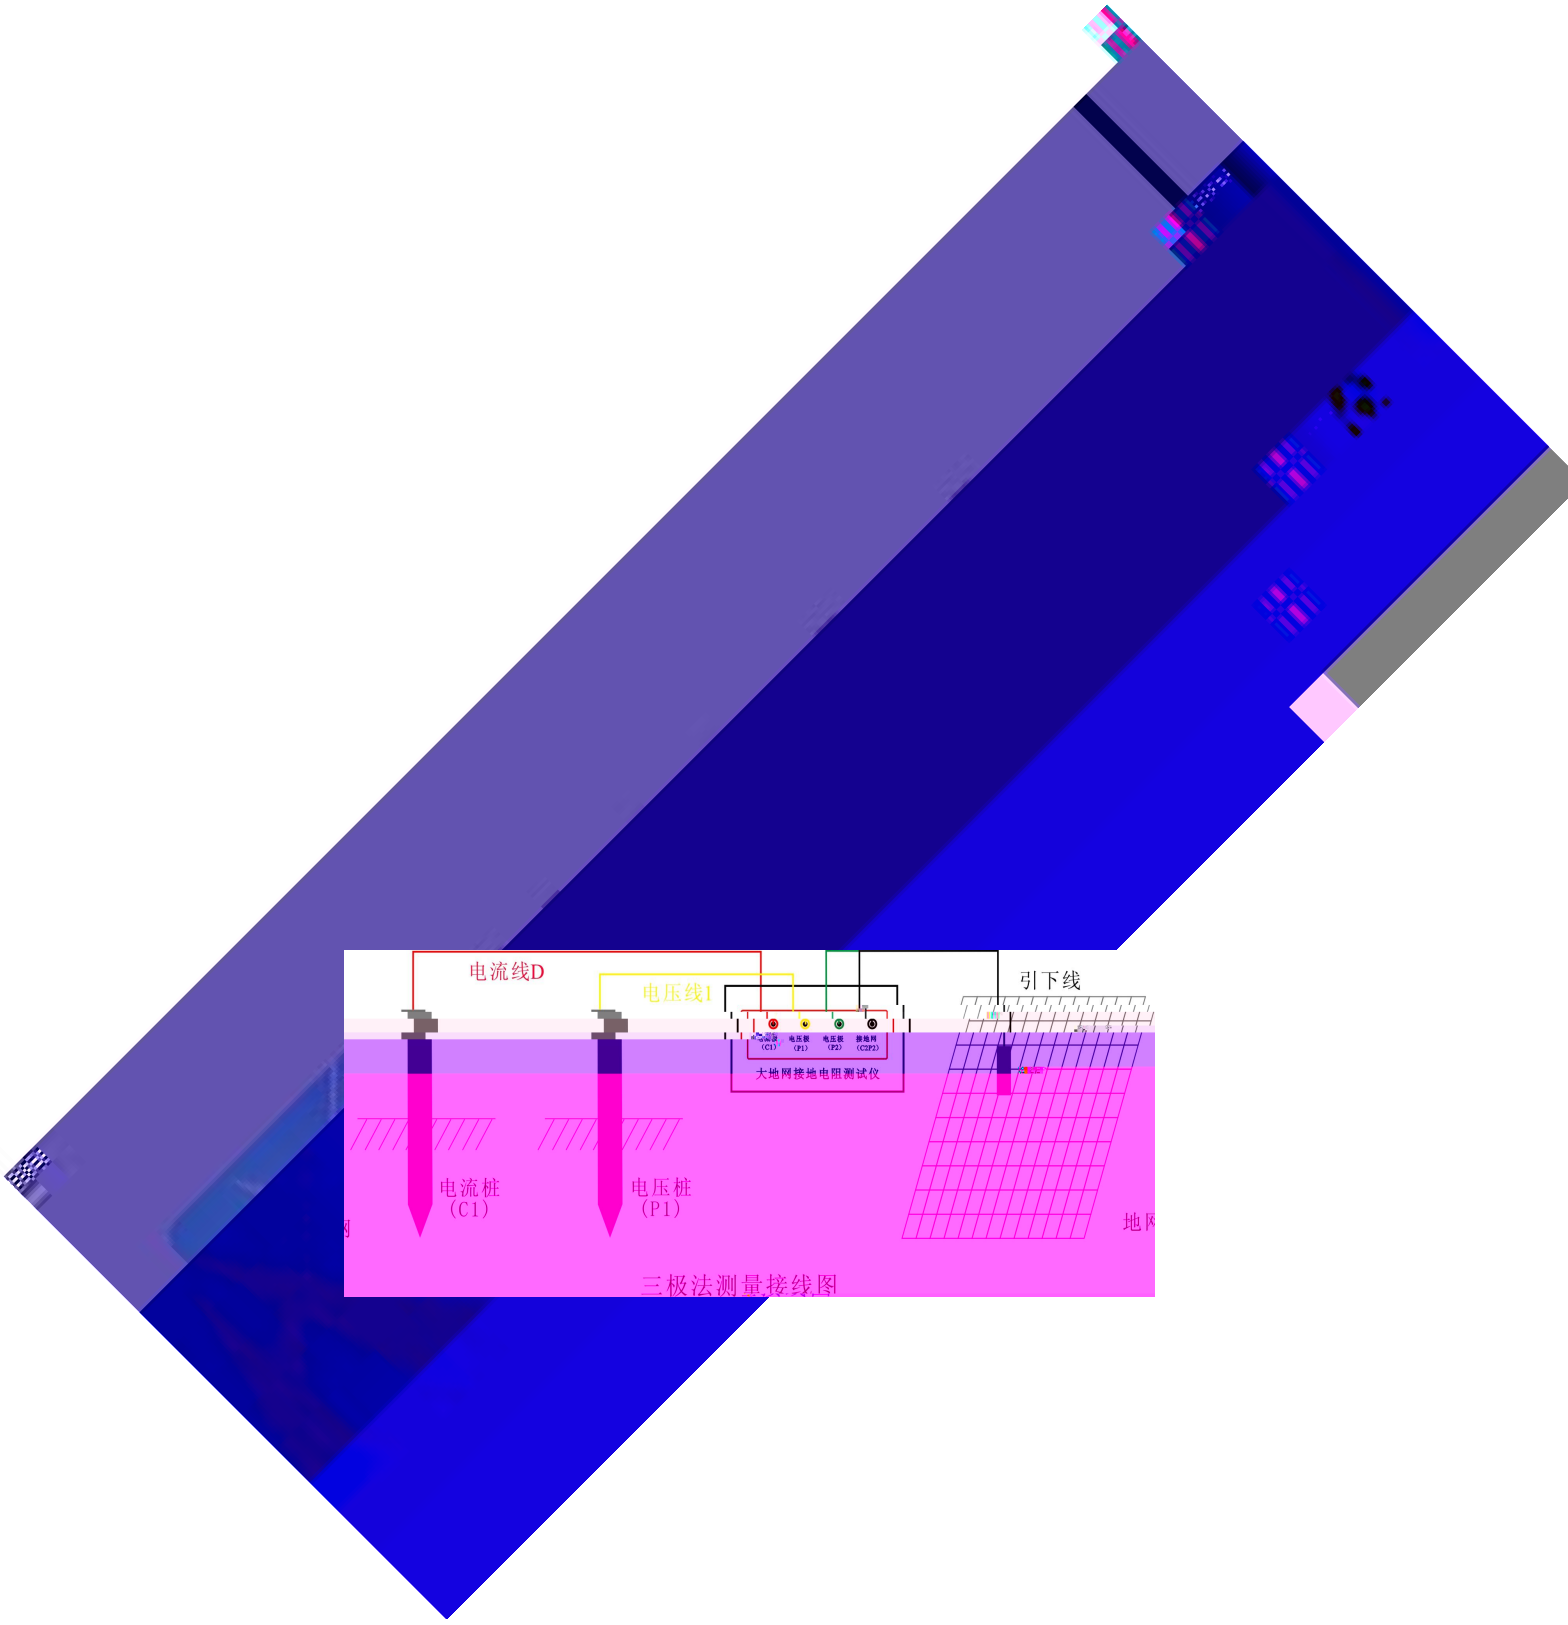
赫兹电力
HERTZ POWER

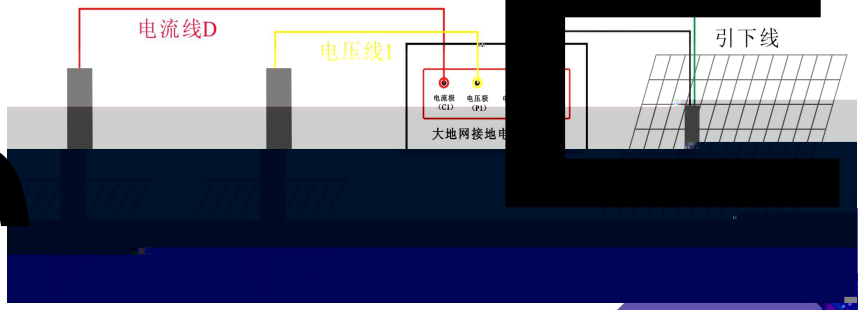


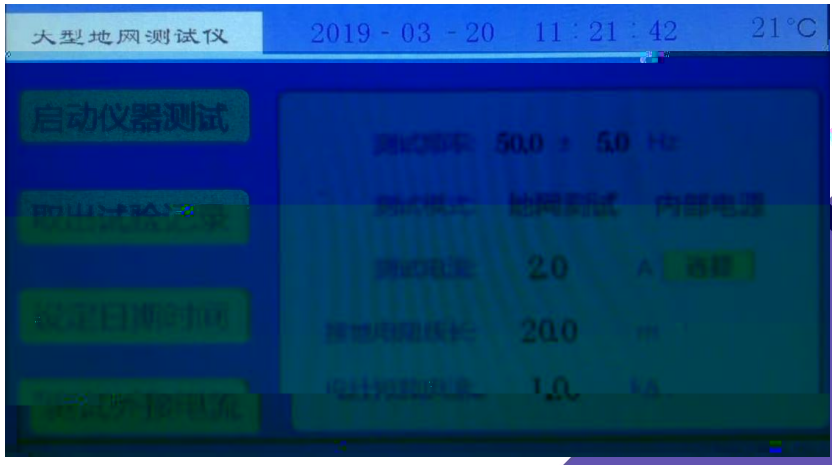
P1.P2 P1.P2

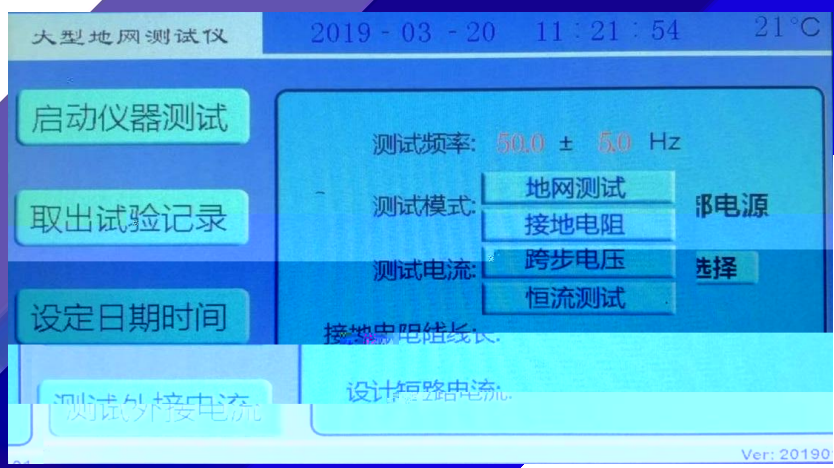


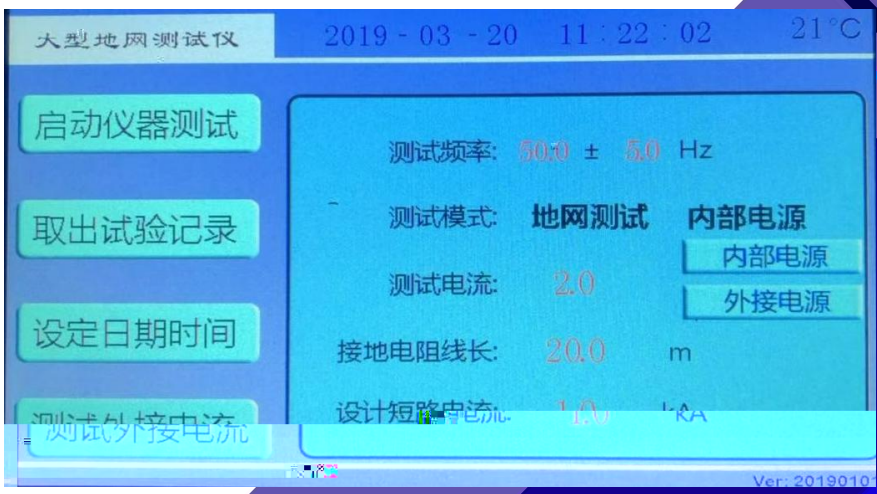

1
2
3
4
5
6
7
8
18
17
16
15
9
10
11
12
13
14

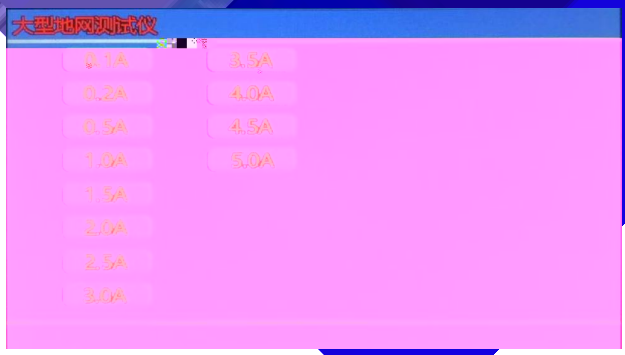

电流线D
电压线I
引下线
大地网接地电阻测试仪
电流桩
(C1)
电压桩
(P1)
三极法测量接线图

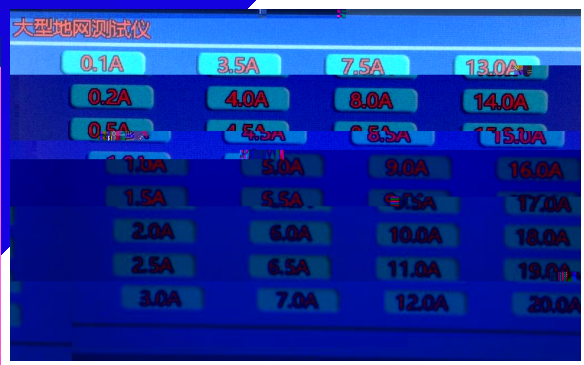

电流线D
电压线1
引下线
电流极
(C1)
电压极
(P1)
大地网接地电

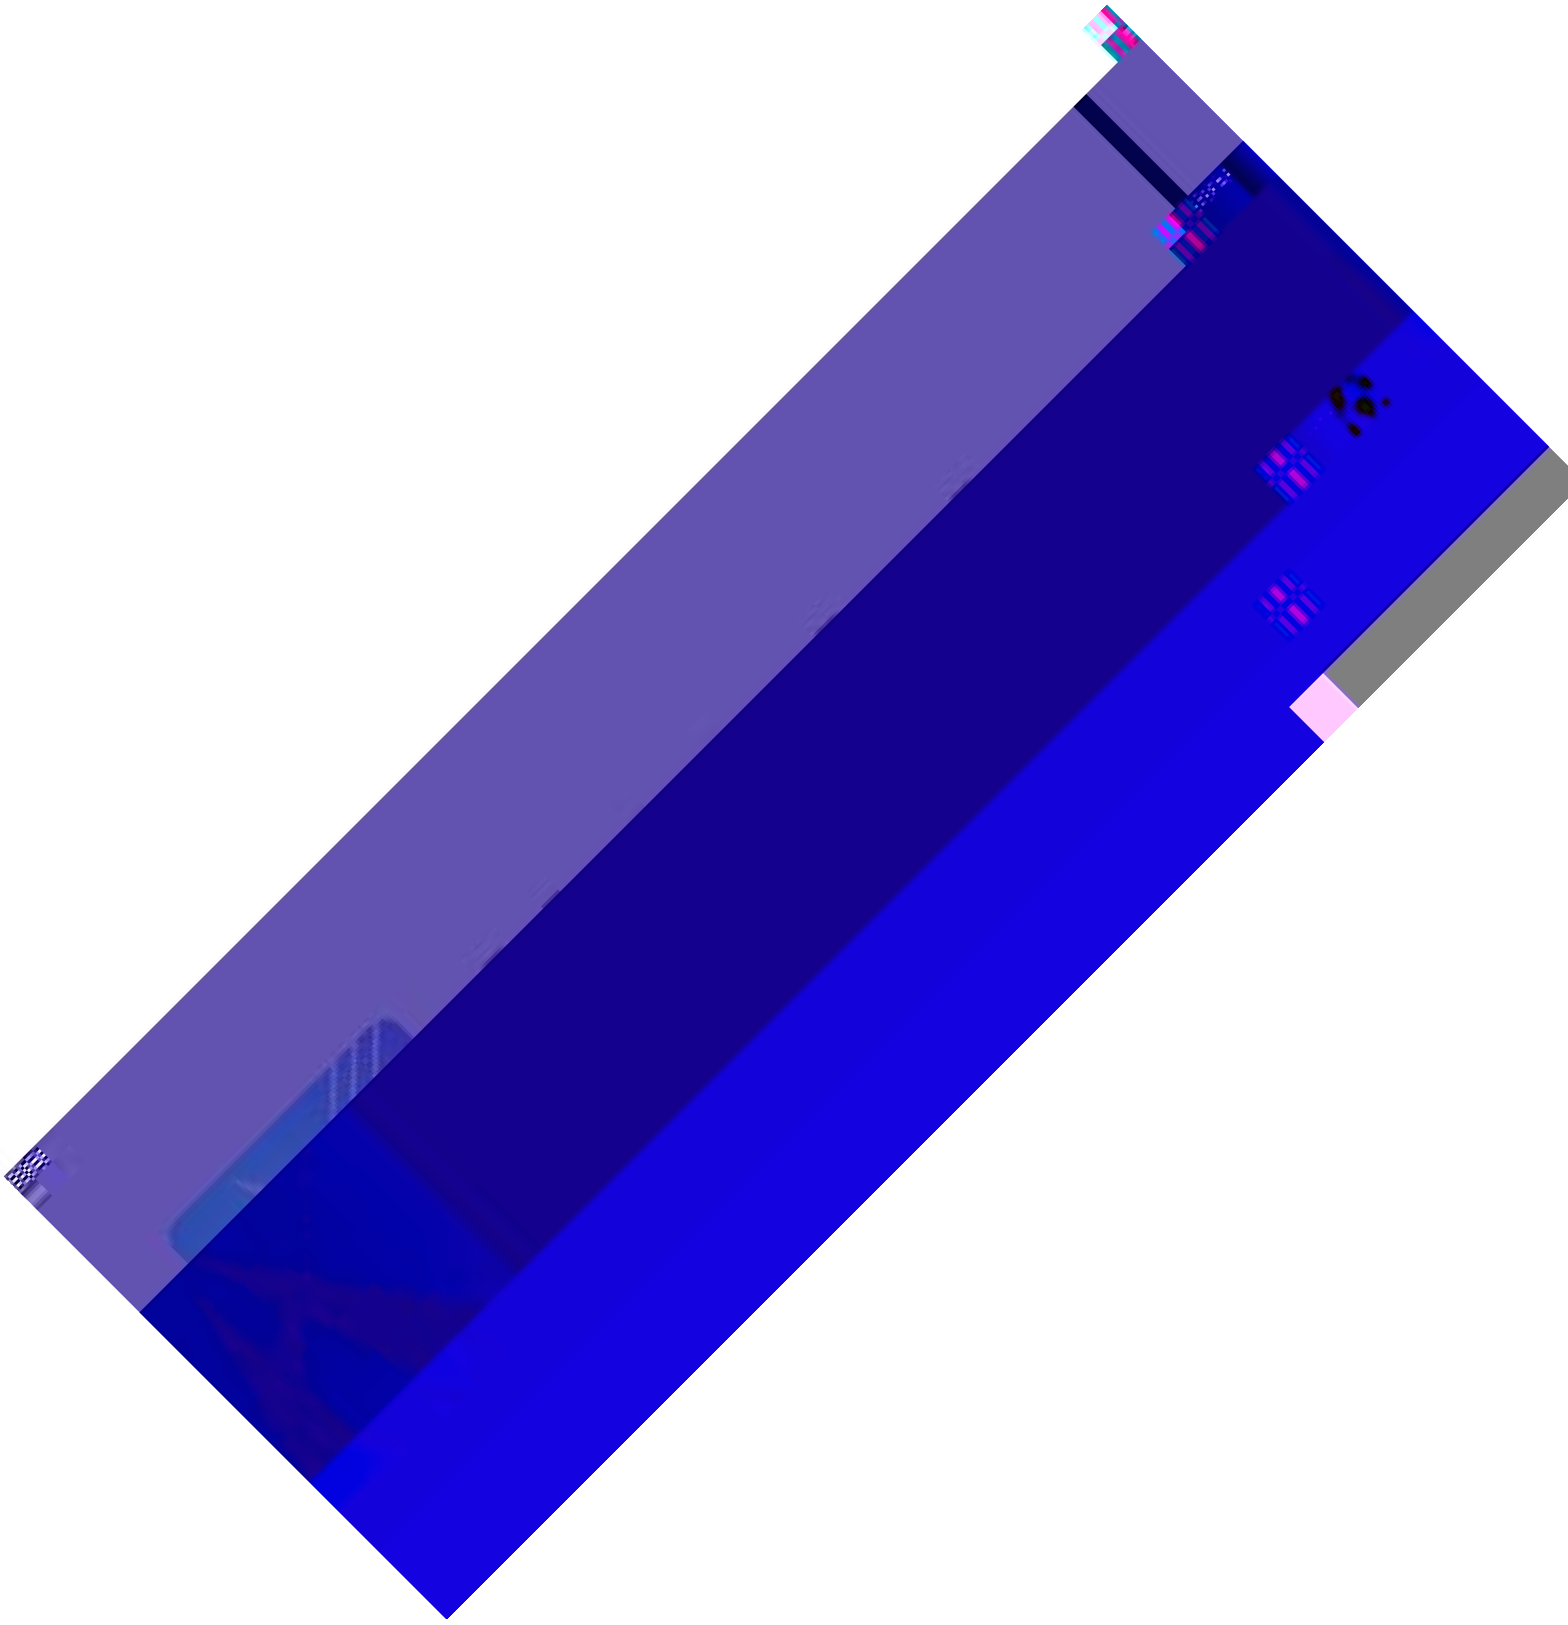

大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 42
21 °C
启动仪器测试
50.0 ± 5.0 Hz
2.0 A
20.0 m
1.0 kA

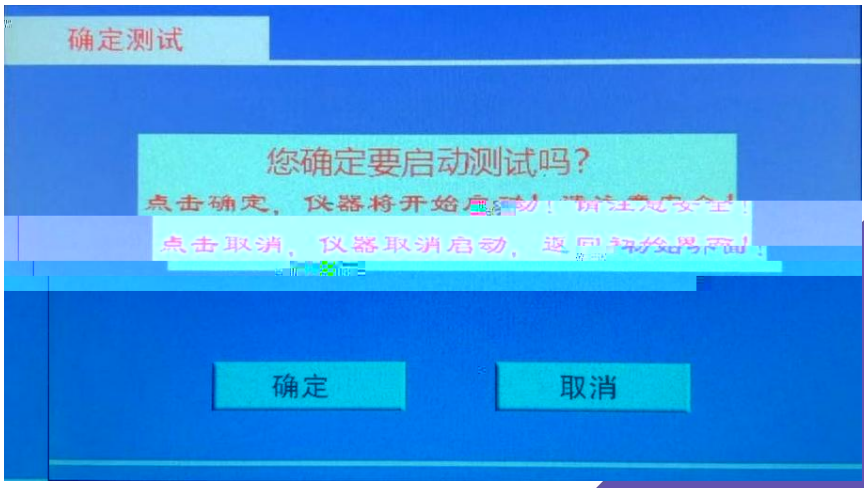

大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 54
21 °C
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
测试模式:
地网测试
接地电阻
跨步电压
恒流测试
测试电流:
选择
设计短路电流:
Ver: 20190


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 22 : 02
21°C
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
测试外接电流
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
测试模式: 地网测试 内部电源
测试电流: 2.0
内部电源
外接电源
接地电阻线长: 20.0 m
设计短路电流: 1.0 kA
Ver: 2019010


大型地网测试仪

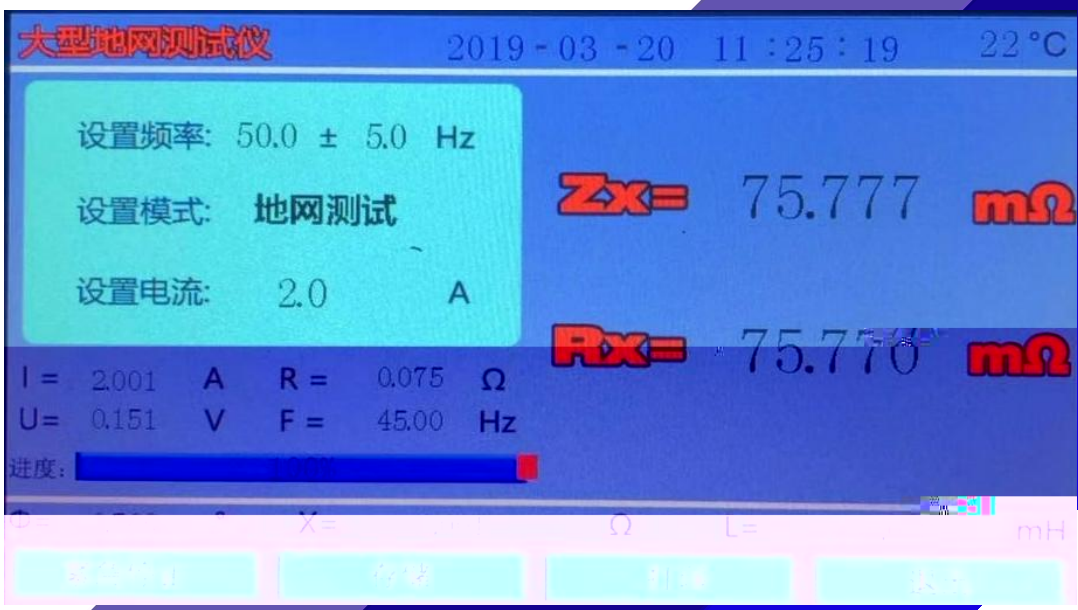

大型地网测试仪
0.1A
3.5A
7.5A
13.0A
0.2A
4.0A
8.0A
14.0A
0.5A
1.0A
5.0A
9.0A
16.0A
1.5A
5.5A
17.0A
2.0A
6.0A
10.0A
18.0A
2.5A
6.5A
11.0A
3.0A
7.0A
12.0A
20.0A

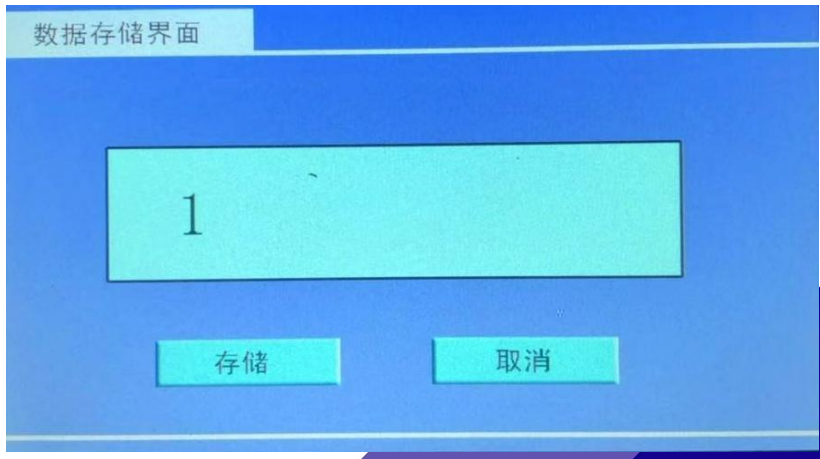


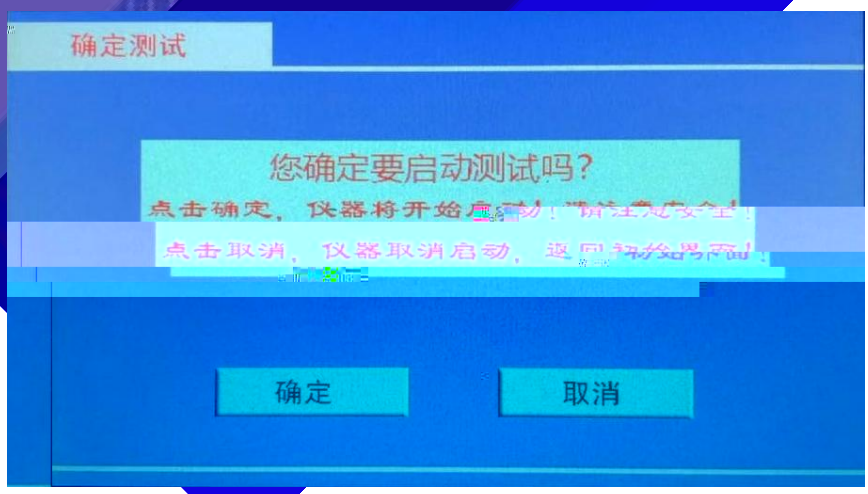

确定测试
您确定要启动测试吗？
确定
取消

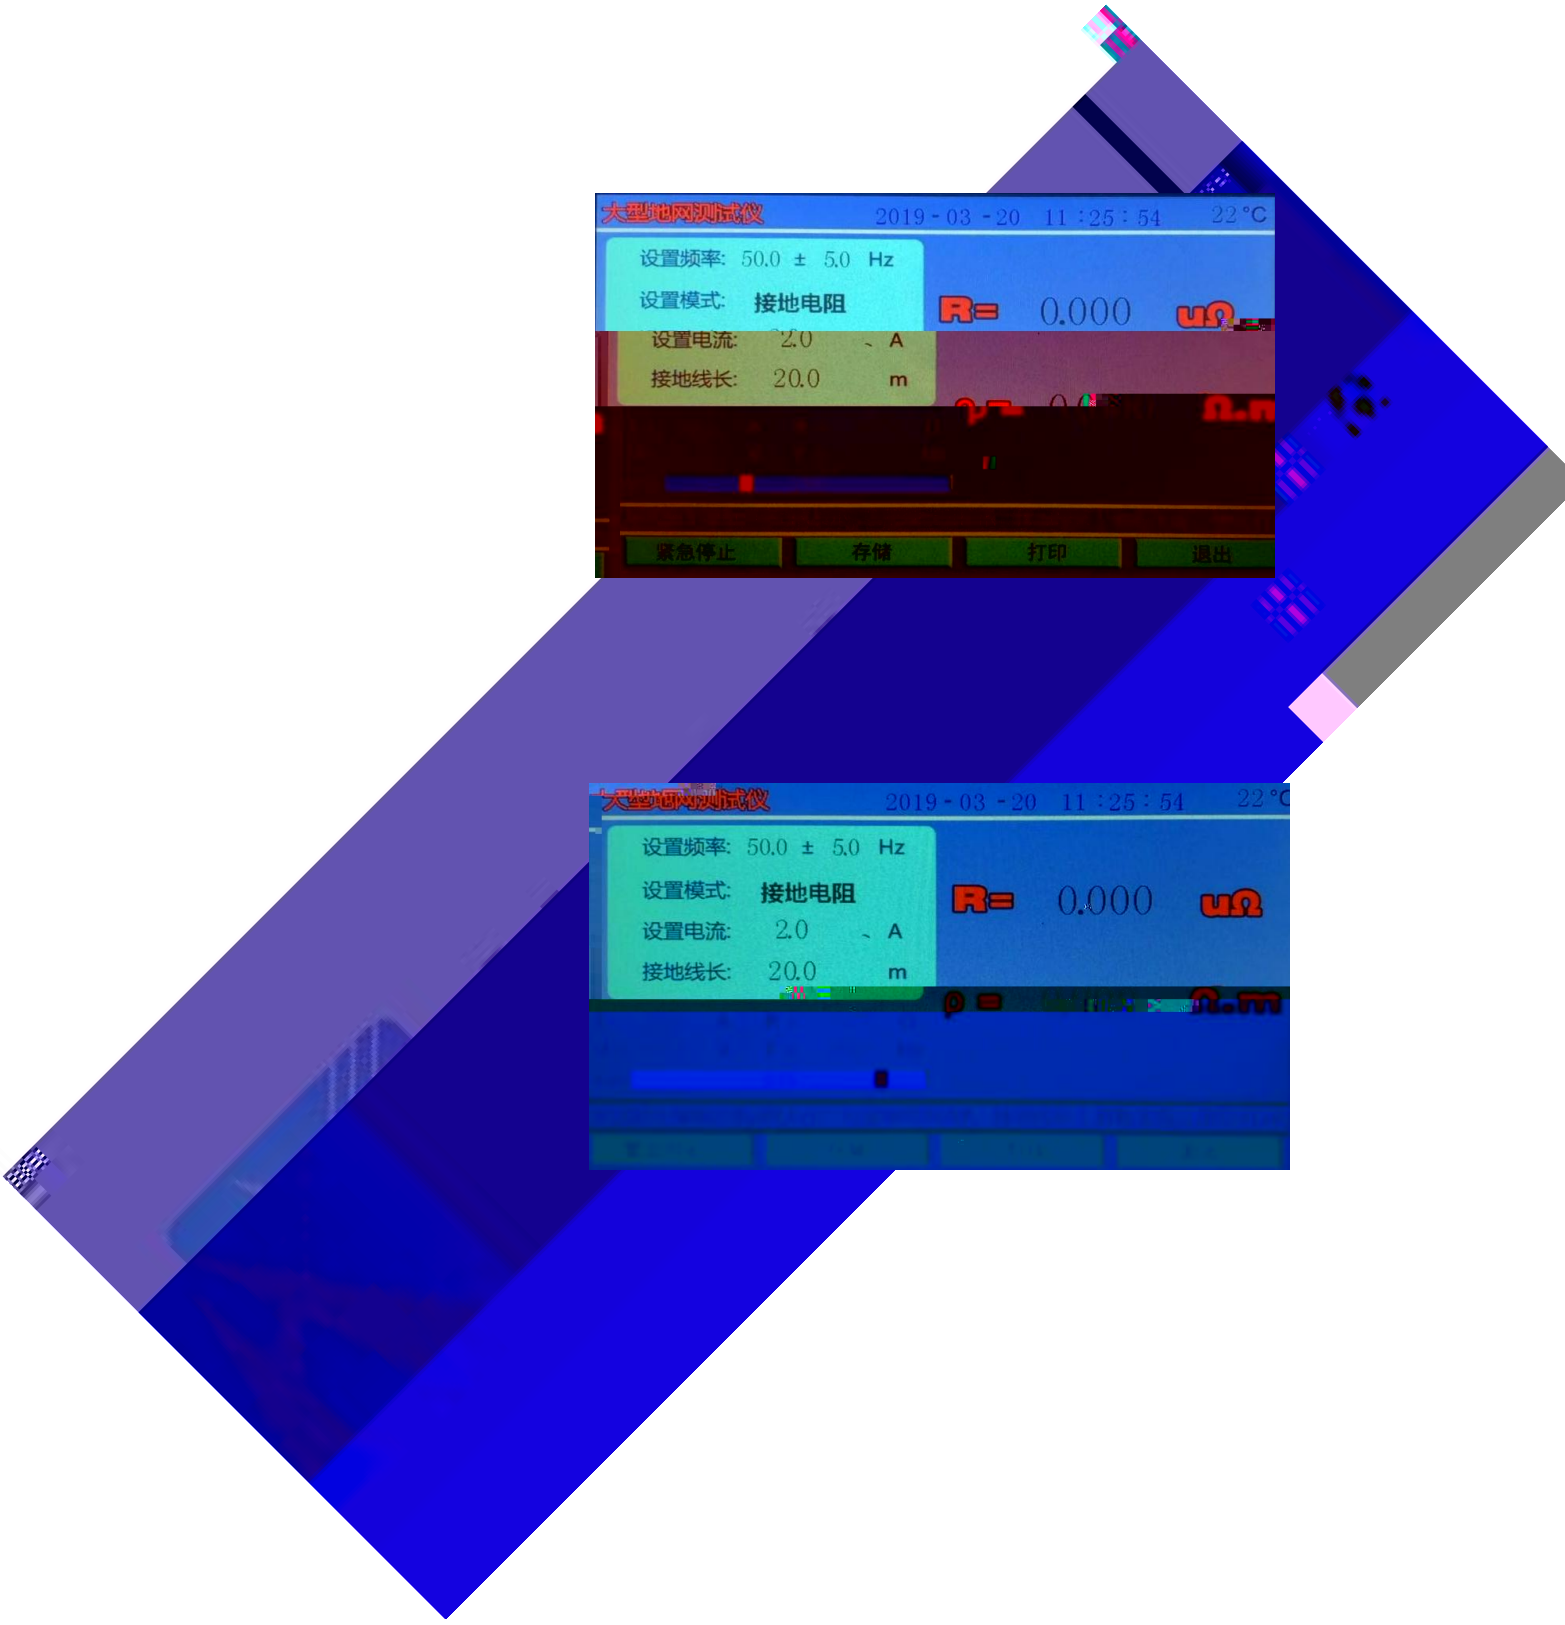
大型地网测试仪
2019-03-20 11:23:35 22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 地网测试
设置电流: 2.0 A
Zx= 0.000 uΩ
Rx= 0.000 uΩ
I = 2.000 A R = 0.075 Ω
U= 0.151 V F = 55.00 Hz
进度:
Φ= 0.000 ° X= 0.000 Ω L= 0.000 mH
紧急停止
存储
打印
退出


大型地网测试仪
2019-03-20 11:24:34 22°C
设置模式: 地网测试
设置电流: 2.0 A
Zx= 0.000
Rx= 0.000


大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:19
22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 地网测试
设置电流: 2.0 A
Zx= 75.777 mΩ
Rx= 75.770 mΩ
I = 2.001 A
R = 0.075 Ω
U= 0.151 V
F = 45.00 Hz
进度:


数据存储界面
1
存储
取消


确定测试
您确定要启动测试吗？
确定
取消

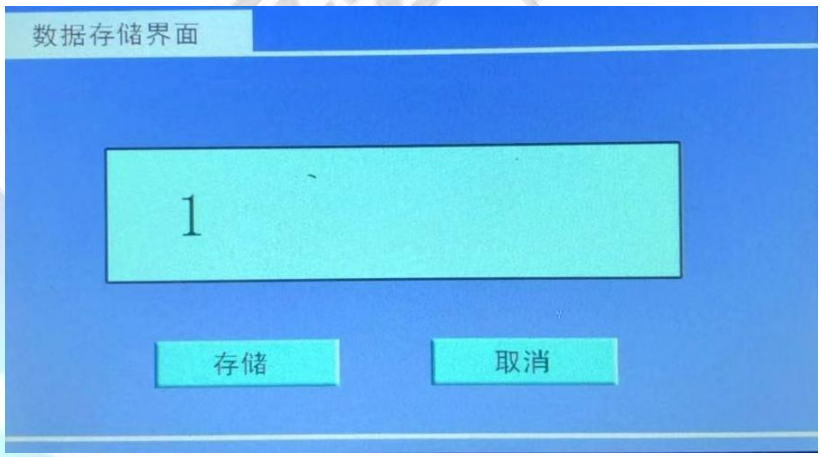

大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 接地电阻
设置电流: 2.0 A
接地线长: 20.0 m
R= 0.000 uΩ
ρ= Ω.m
紧急停止
存储
打印
退出
大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 接地电阻
设置电流: 2.0 A
接地线长: 20.0 m
R= 0.000 uΩ
ρ= Ω.m


大型地网测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 接地电阻
设置电流: 2.0 A
接地线长: 20.0 m
R= 76.138 mΩ
ρ= 9.567

赫兹电力
HERTZ POWER


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 29 : 21 23 °C
设置频率: 47.5 ± 0.0 Hz
设置模式: 恒流测试
设置电流: 2.0 A
接地线长: 20.0 m
短路电流: 1.0 kA
I = 1.999 A
T = 0 m 14 s
I = 1.999 A F = 47.50 Hz
进度:
使用恒流输出时候，为防止仪器发热，建议使用1A电流。时间计时最长5分钟。
紧急停止
存储
打印
退出


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 12 : 17 : 57 20 °C
设置频率: 47.5 ± 0.0 Hz
设置模式: 恒流测试
设置电流: 2.0 A
接地线长: 20.0 m
I = 1.998 A
紧急停止
存储
打印
退出


数据存储界面
1
存储
取消

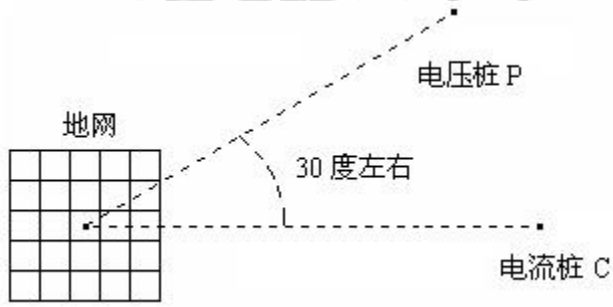
赫兹电力
HERTZ POWER

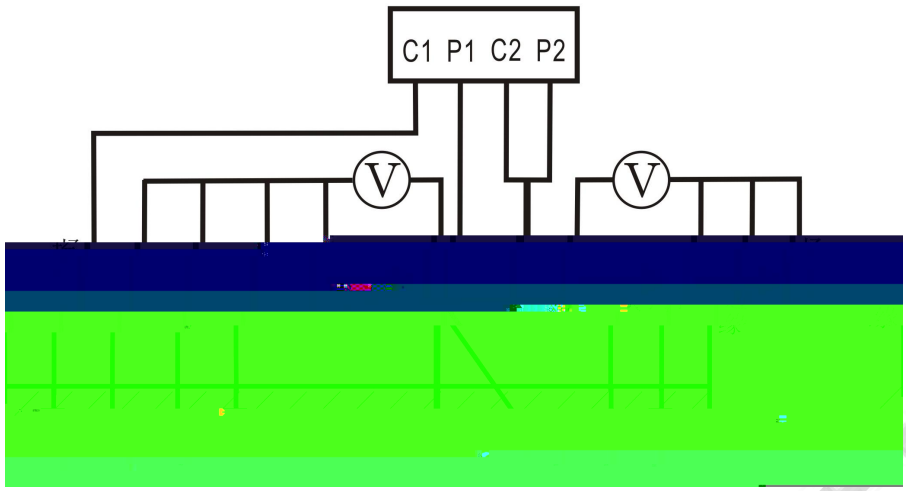


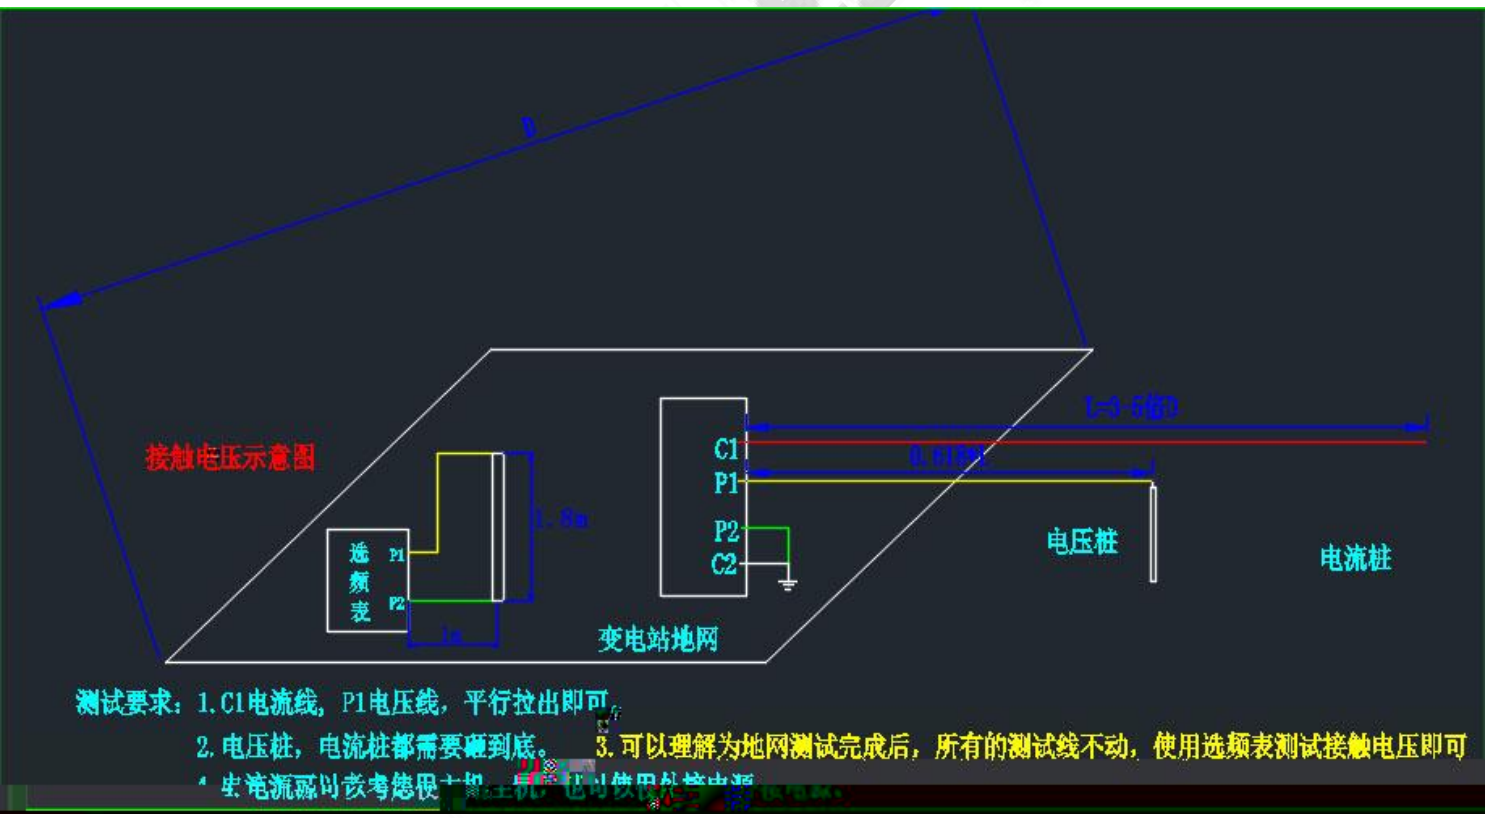
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

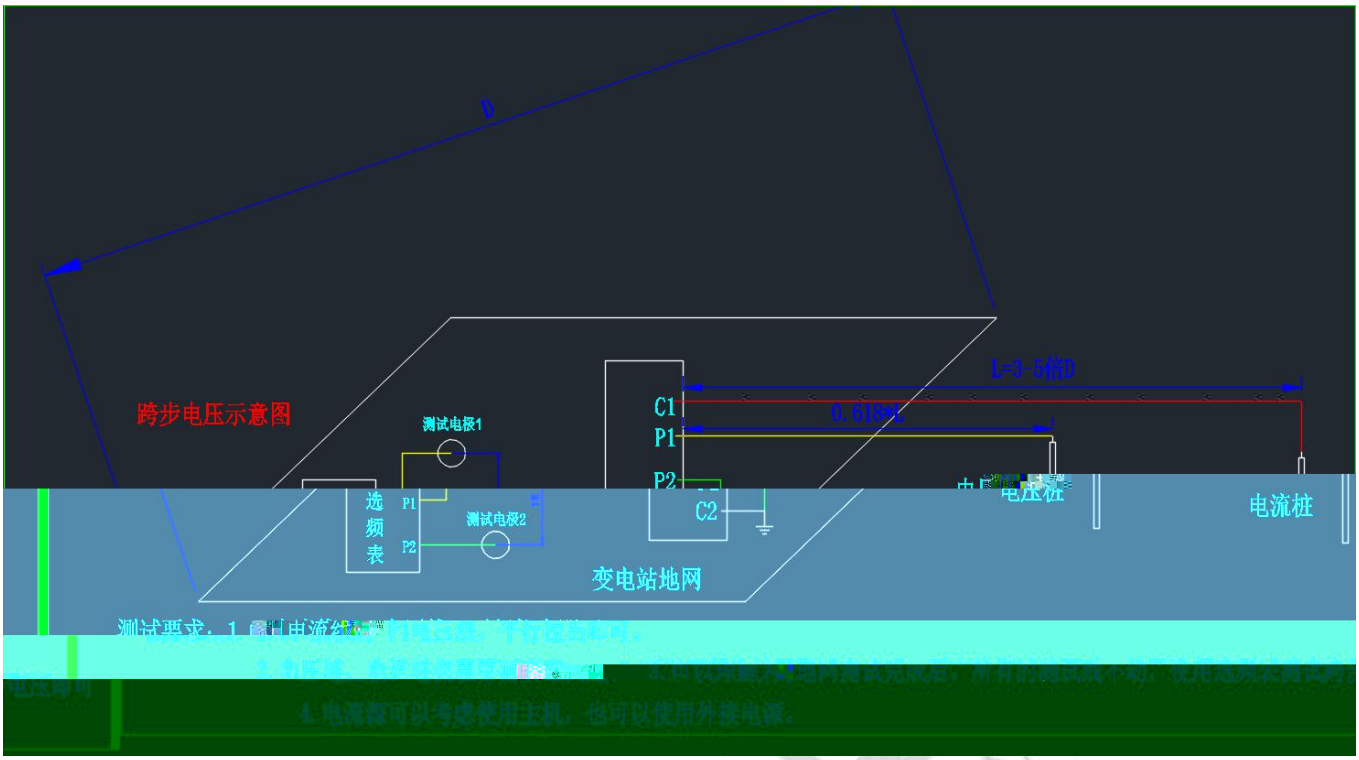
$$Z = \frac{Z'}{1 - \frac{D}{2}\left[\frac{1}{d_{AG}} + \frac{1}{d_{CG}} - \frac{1}{\sqrt{d^2_{AG} + d^2_{CG} - 2d_{AG}d_{CG}\cos\theta}}\right]}$$ 公式 (1)




C1 P1 C2 P2
V
V


接触电压示意图
选频表
P1
P2
C1
P1
P2
C2
电压桩
电流桩
变电站地网
测试要求：1.C1电流线，P1电压线，平行拉出即可。
2.电压桩，电流桩都需要砸到底。
3.可以理解为地网测试完成后，所有的测试线不动，使用选频表测试接触电压即可

赫兹电力
HERTZ POWER


D
跨步电压示意图
测试电极1
选频表
P1
P2
测试电极2
C1
P1
P2
C2
L=3-5倍D
0.618倍L
电压桩
电流桩
变电站地网

赫兹电力
HERTZ POWER

7 ö Ä