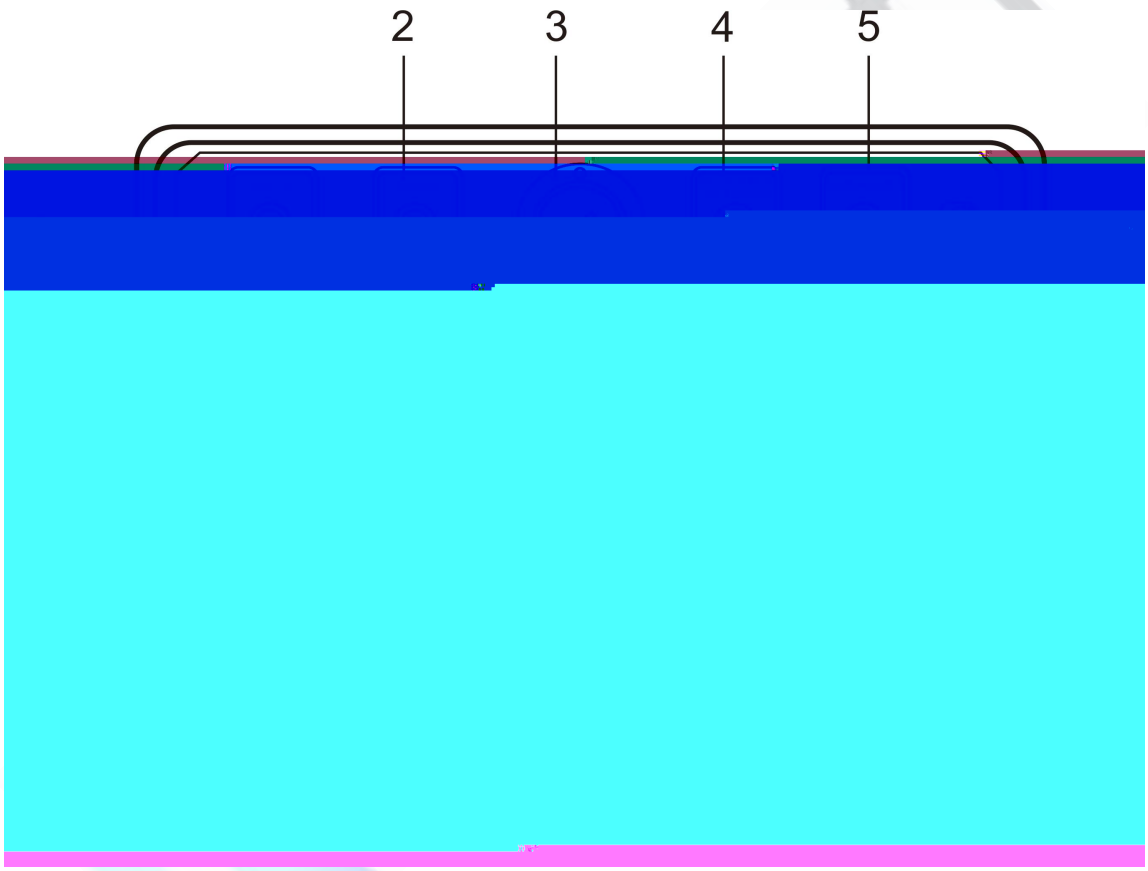
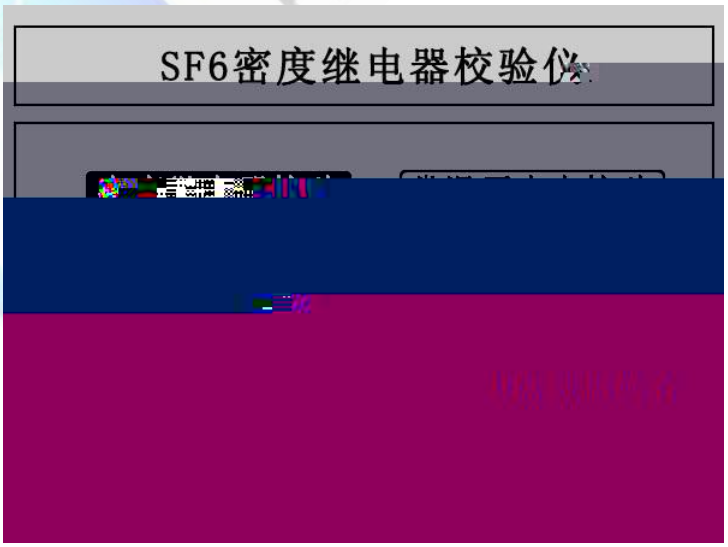
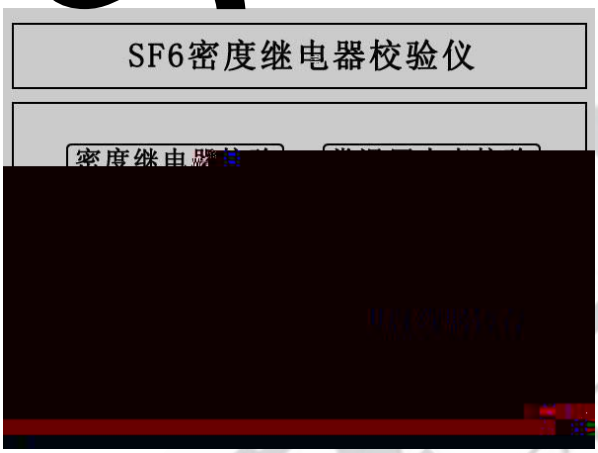
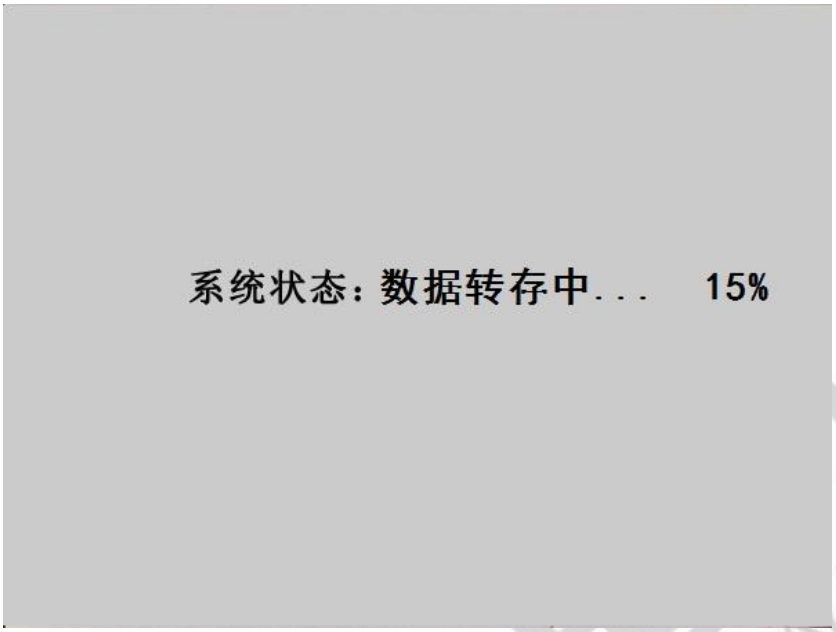
04T •

≤



2
3
4
5



SF6密度继电器校验仪



SF6密度继电器校验仪



系统状态：数据转存中... 15%

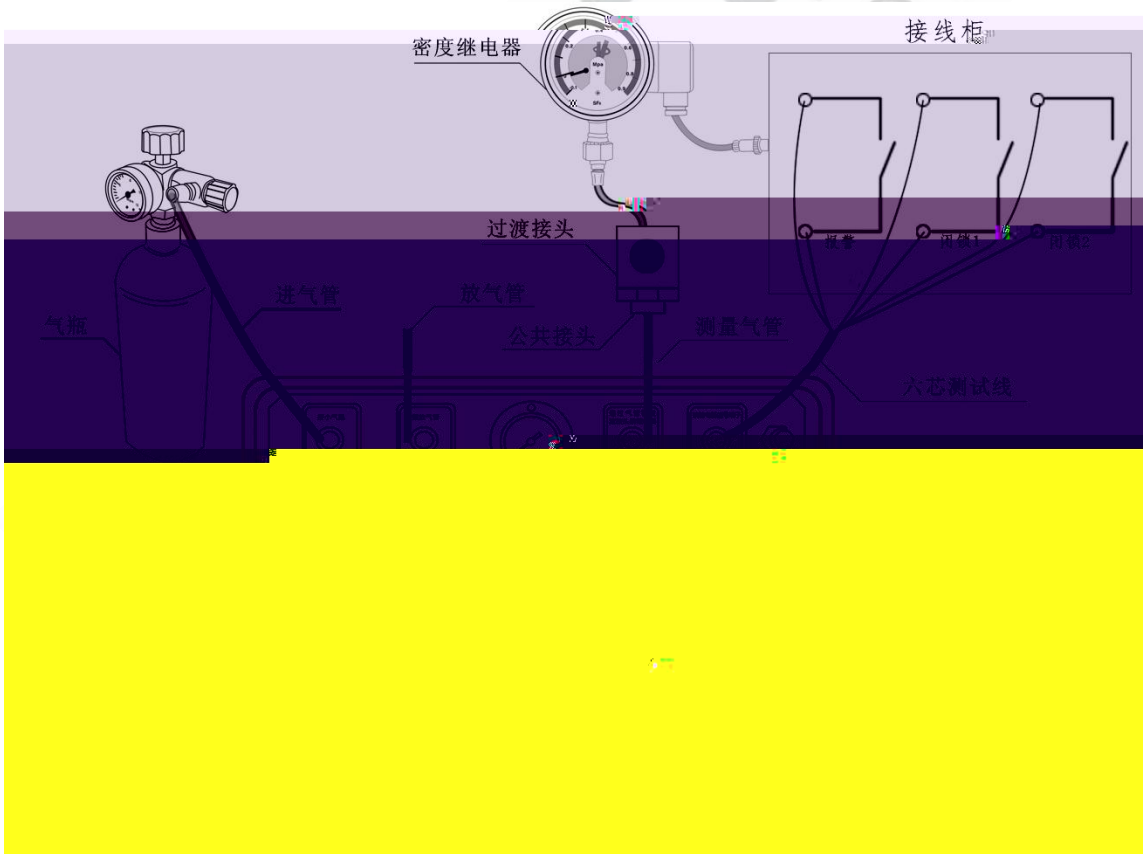



密度继电器
接线柜
过渡接头
进气管
放气管
气瓶
公共接头
测量气管
六芯测试线

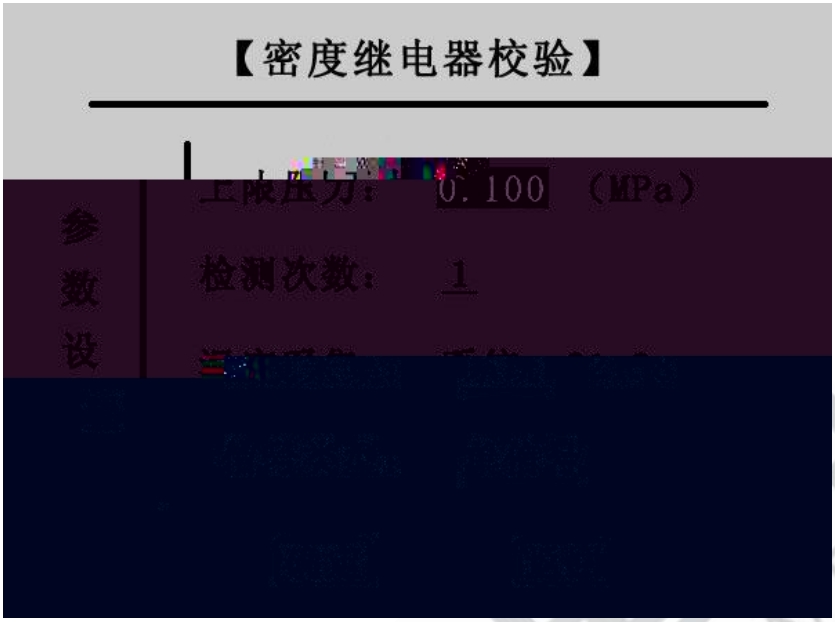

【密度继电器校验】
参数设
0.100 （MPa）
检测次数： 1

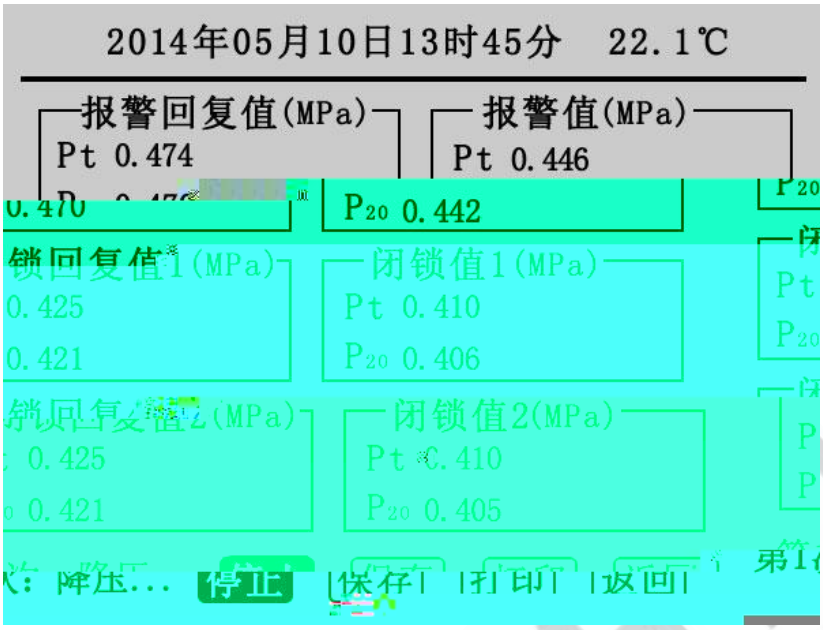

2014年05月10日13时45分 22.1℃
报警回复值(MPa)
Pt 0.474
报警值(MPa)
Pt 0.446
P20 0.442
闭锁值1(MPa)
Pt 0.410
P20 0.406
闭锁值2(MPa)
Pt 0.410
P20 0.405
停止
保存
打印
返回

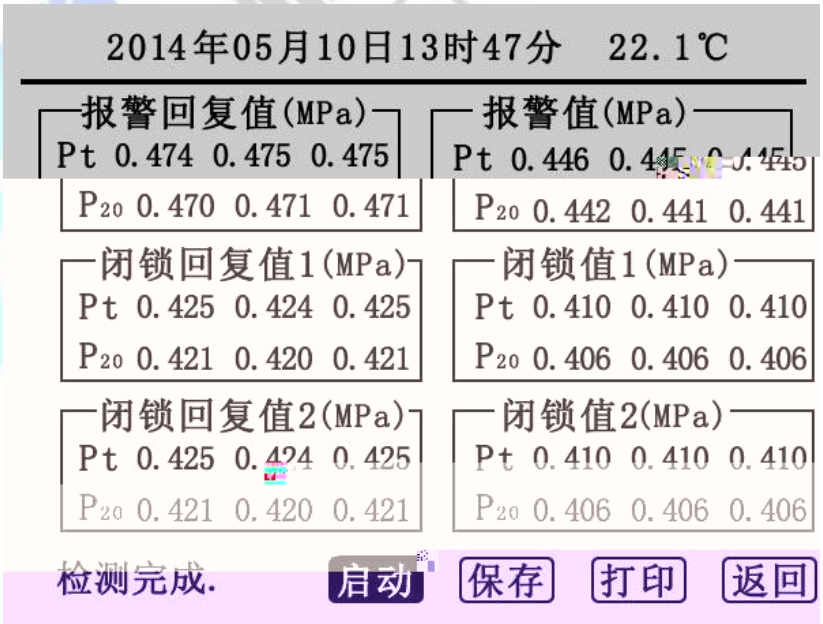

2014年05月10日13时47分 22.1℃
报警回复值(MPa)
Pt 0.474 0.475 0.475
P20 0.470 0.471 0.471
报警值(MPa)
Pt 0.446 0.441 0.441
P20 0.442 0.441 0.441
闭锁回复值1(MPa)
Pt 0.425 0.424 0.425
P20 0.421 0.420 0.421
闭锁值1(MPa)
Pt 0.410 0.410 0.410
P20 0.406 0.406 0.406
闭锁回复值2(MPa)
Pt 0.425 0.424 0.425
P20 0.421 0.420 0.421
闭锁值2(MPa)
Pt 0.410 0.410 0.410
P20 0.406 0.406 0.406
检测完成.
启动
保存
打印
返回

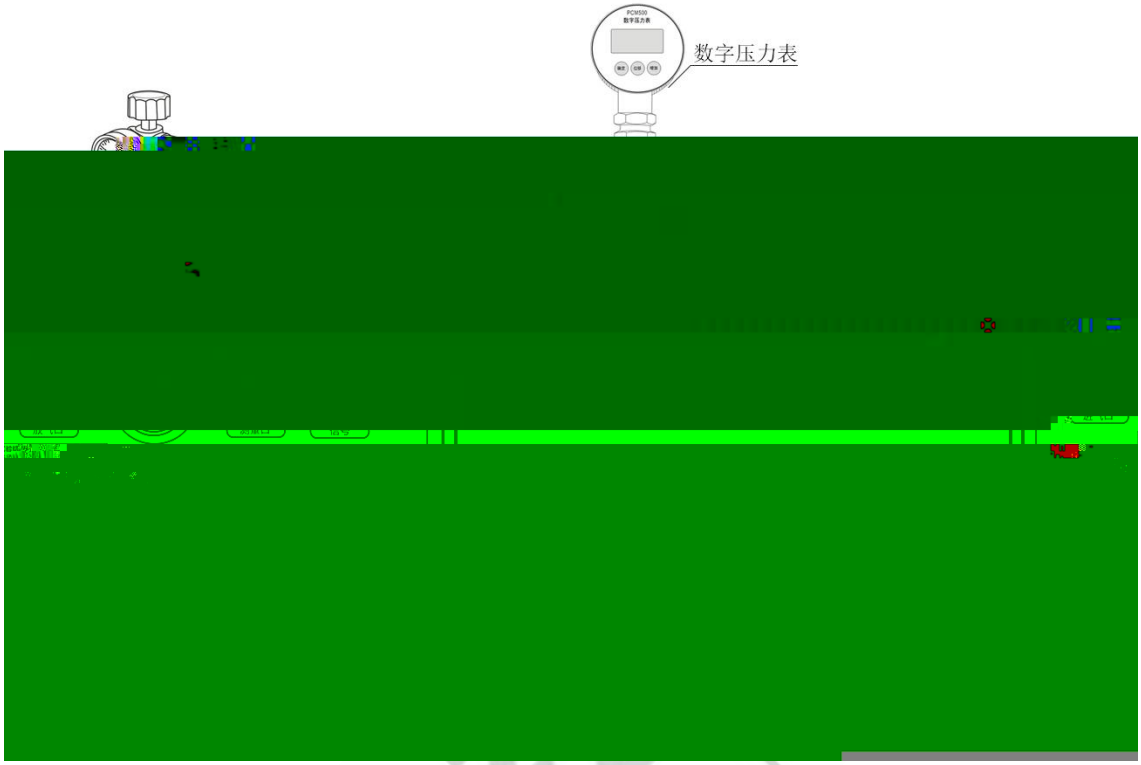
数字压力表


【常温压力表校验】
参数
温度采集：
系统
22.8

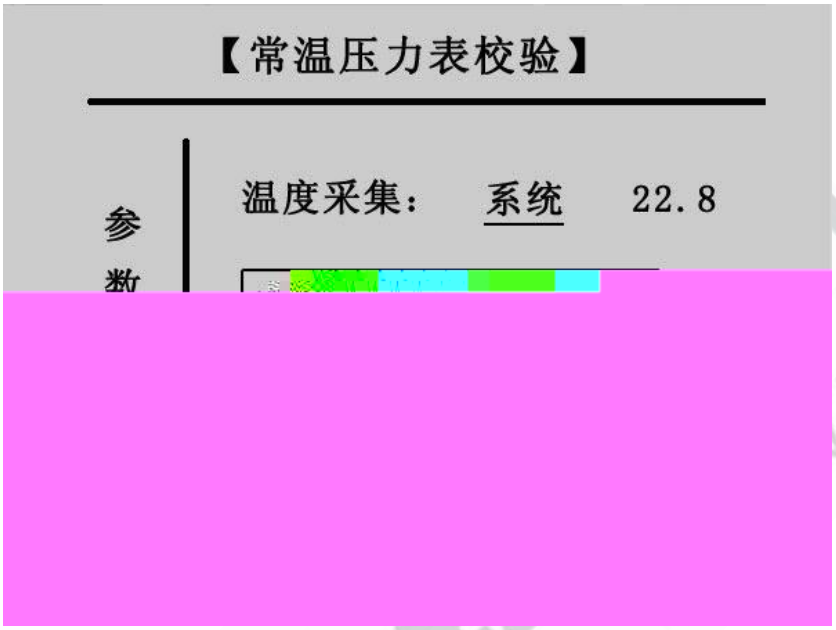

【常温压力表校验】
参
数
温度采集：
系统
22.8

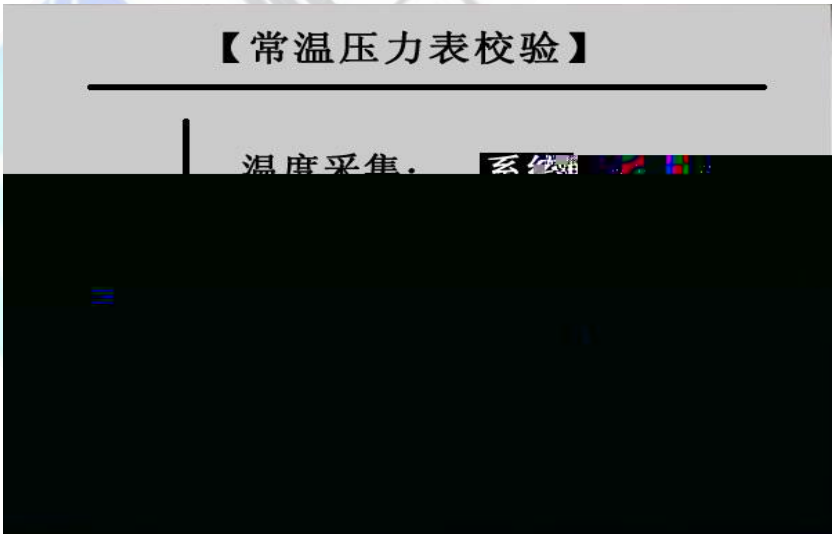
【常温压力表校验】

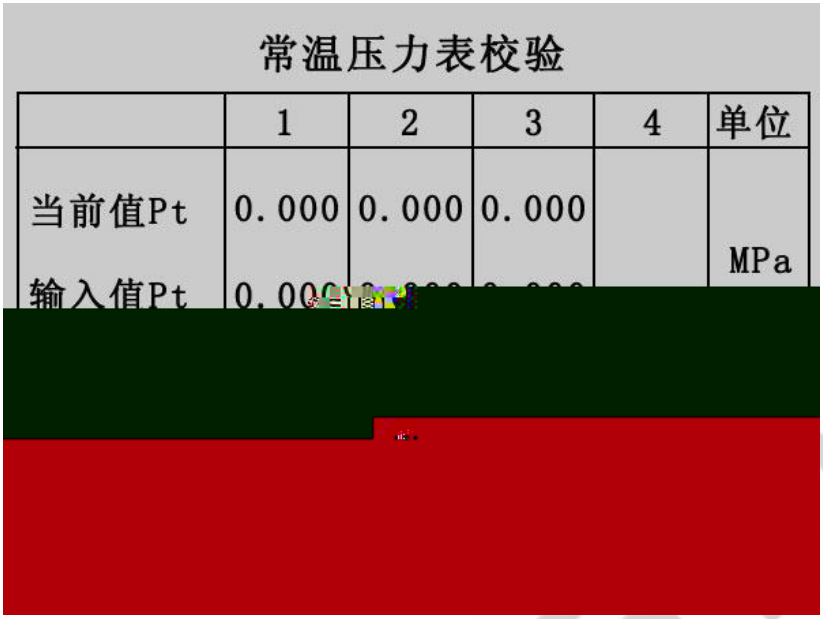


常温压力表校验


	1	2	3	4	单位
当前值Pt	0.000	0.000	0.000		MPa
输入值Pt	0.000				

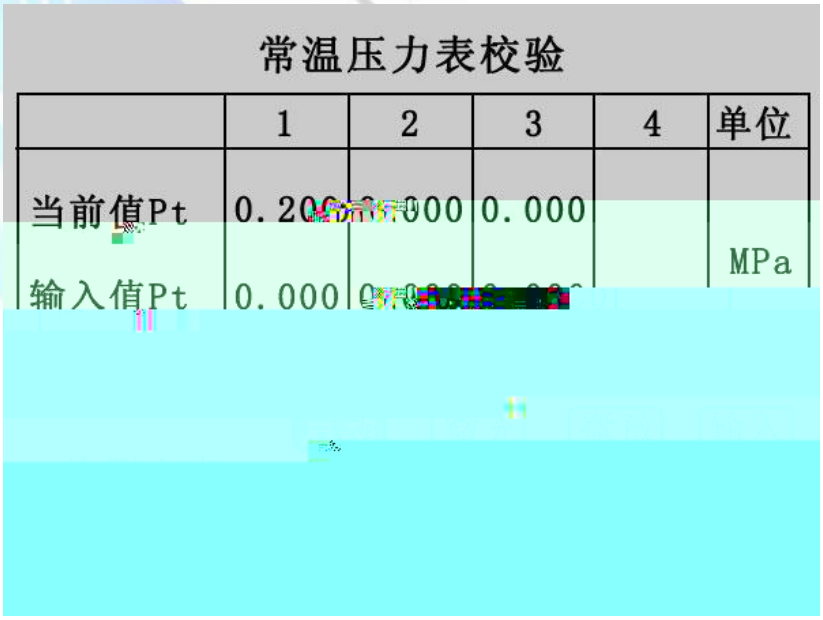



常温压力表校验


	1	2	3	4	单位
当前值Pt	0.200	0.000	0.000		MPa
输入值Pt	0.000				

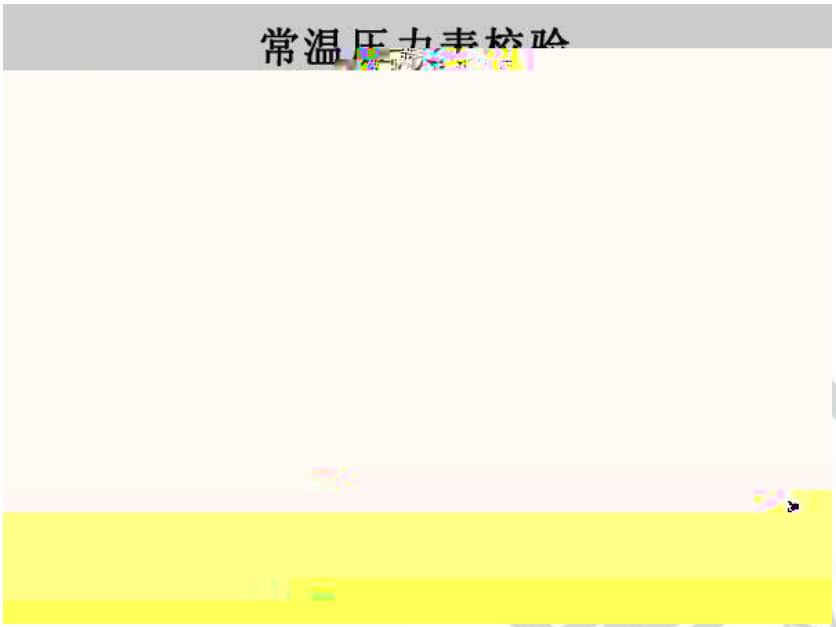

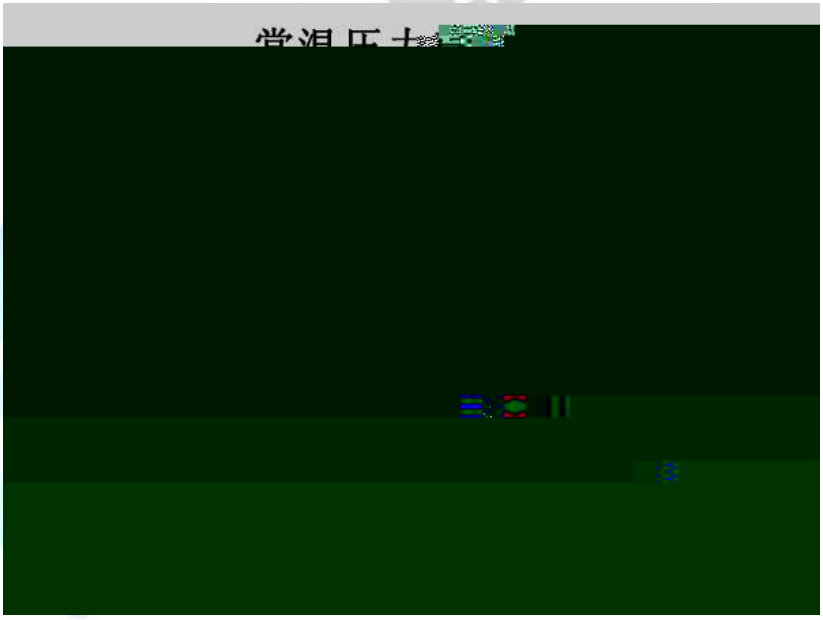

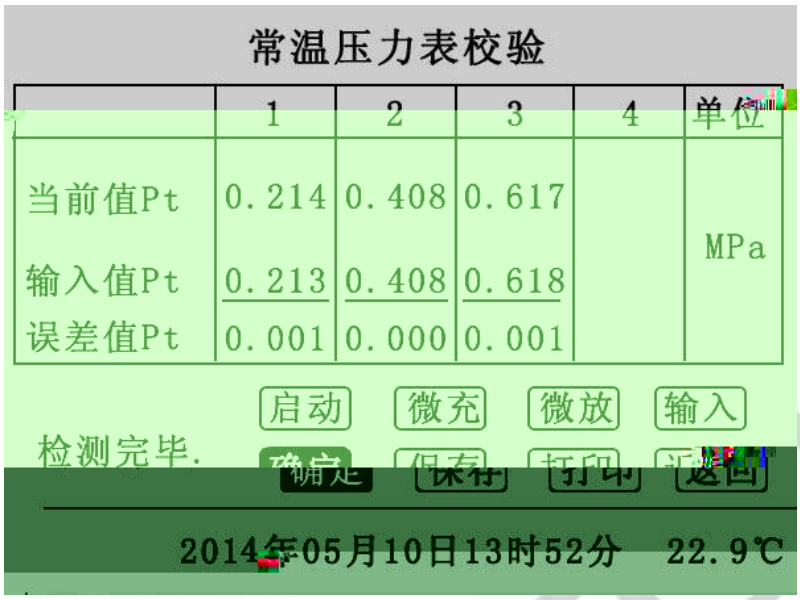
常温压力表校验
1
2
3
4
单位
当前值Pt
0.214
0.408
0.617
输入值Pt
0.213
0.408
0.618
MPa
误差值Pt
0.001
0.000
0.001
启动
微充
微放
输入
检测完毕.
确定
保存
打印
返回
2014年05月10日13时52分 22.9℃

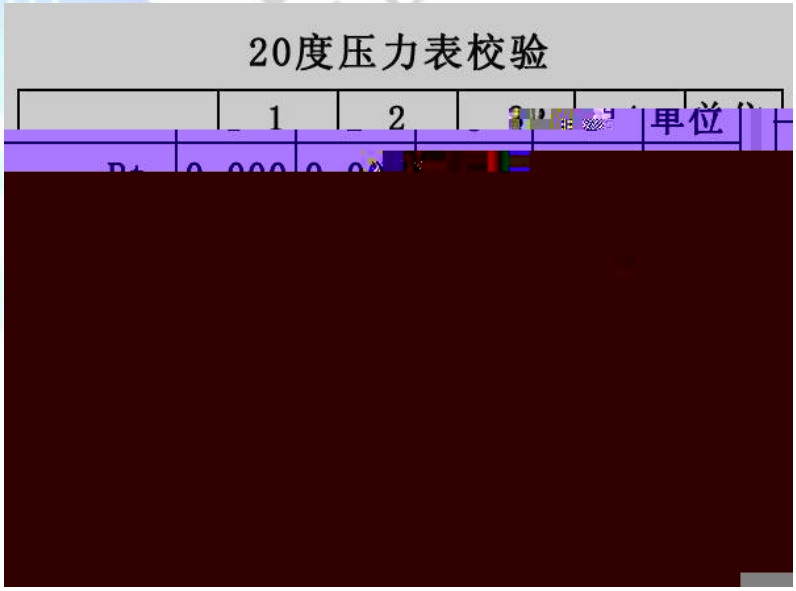
20度压力表校验
1
2
单位

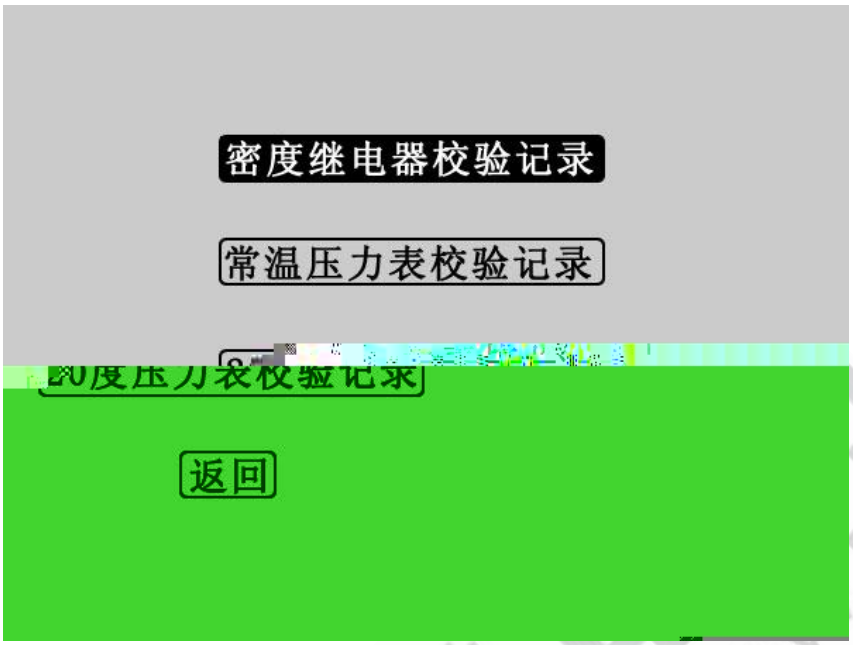


密度继电器校验记录


组数	时间	温度	次数
第01组	2014-05-09 15:18	21.9系统	3
第02组	2014-05-09 15:35	23.1系统	1
第03组	2014-05-09 16:08	21.8系统	2
第04组	2014-05-09 16:08	21.6系统	1
第05组	2014-05-09 17:10	21.1系统	1

▲▼ 查看 删除 打印 返回



密度继电器校验记录
组数
时间
温度
次数
第01组
2014-05-09
15:18
3

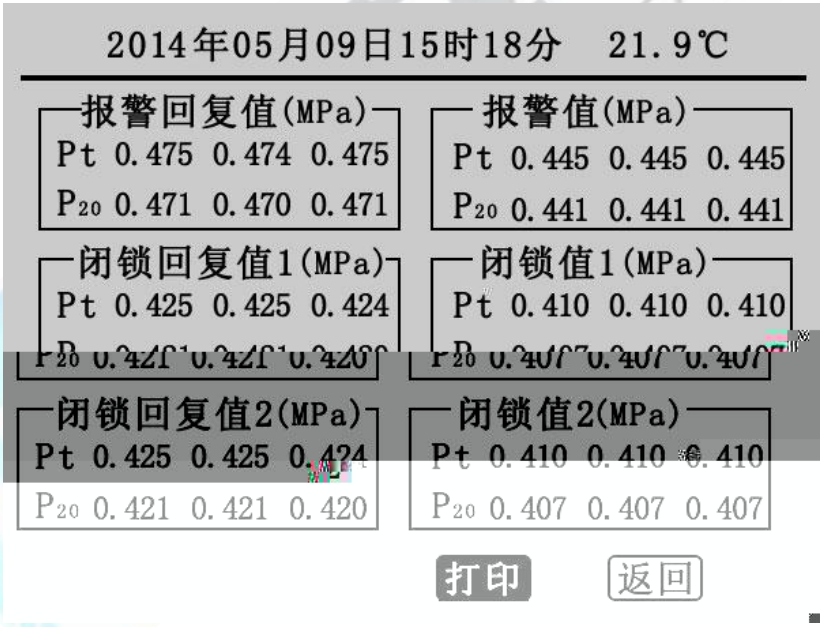

2014年05月09日15时18分 21.9℃
报警回复值(MPa)
Pt 0.475 0.474 0.475
P20 0.471 0.470 0.471
报警值(MPa)
Pt 0.445 0.445 0.445
P20 0.441 0.441 0.441
闭锁回复值1(MPa)
Pt 0.425 0.425 0.424
闭锁值1(MPa)
Pt 0.410 0.410 0.410
闭锁回复值2(MPa)
Pt 0.425 0.425 0.424
P20 0.421 0.421 0.420
闭锁值2(MPa)
Pt 0.410 0.410 0.410
P20 0.407 0.407 0.407
打印
返回

-
-

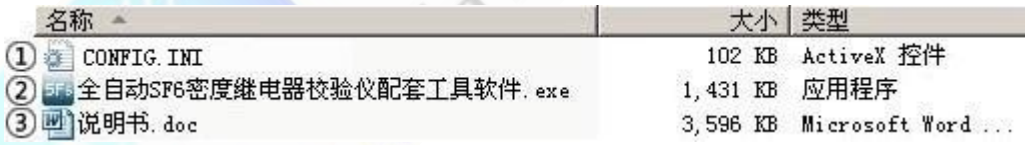

名称
大小
类型
① CONFIG.INI 102 KB ActiveX 控件
② 全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件.exe 1,431 KB 应用程序
③ 说明书.doc 3,596 KB Microsoft Word ...


以管理员身份运行(A)

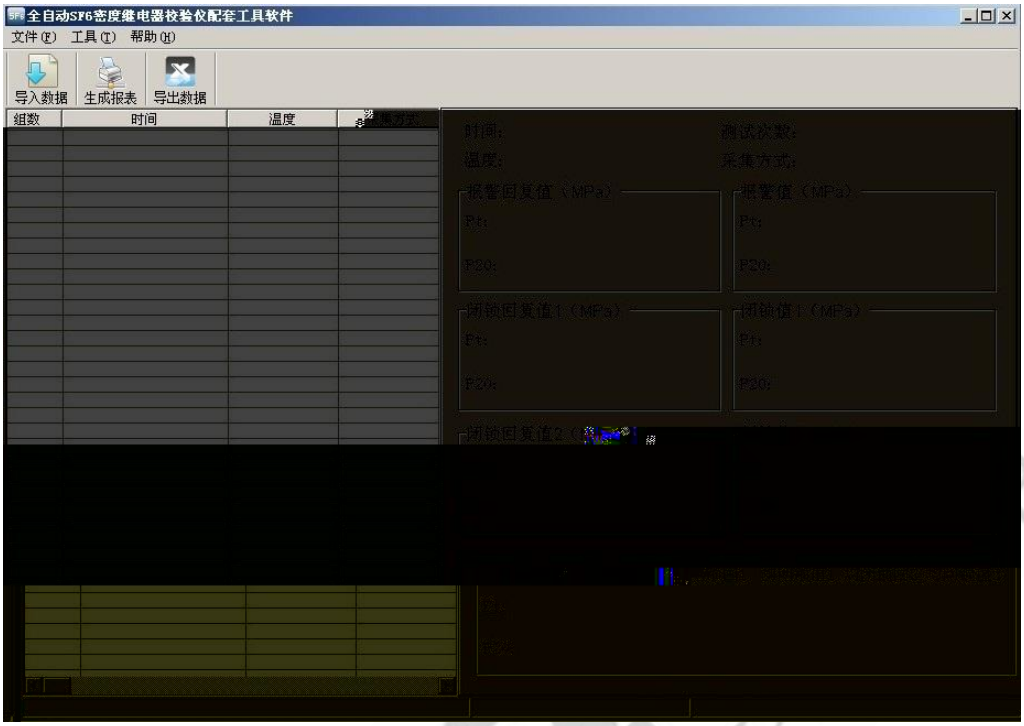
全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件
文件(F) 工具(T) 帮助(H)
导入数据
生成报表
导出数据
组数
时间
温度

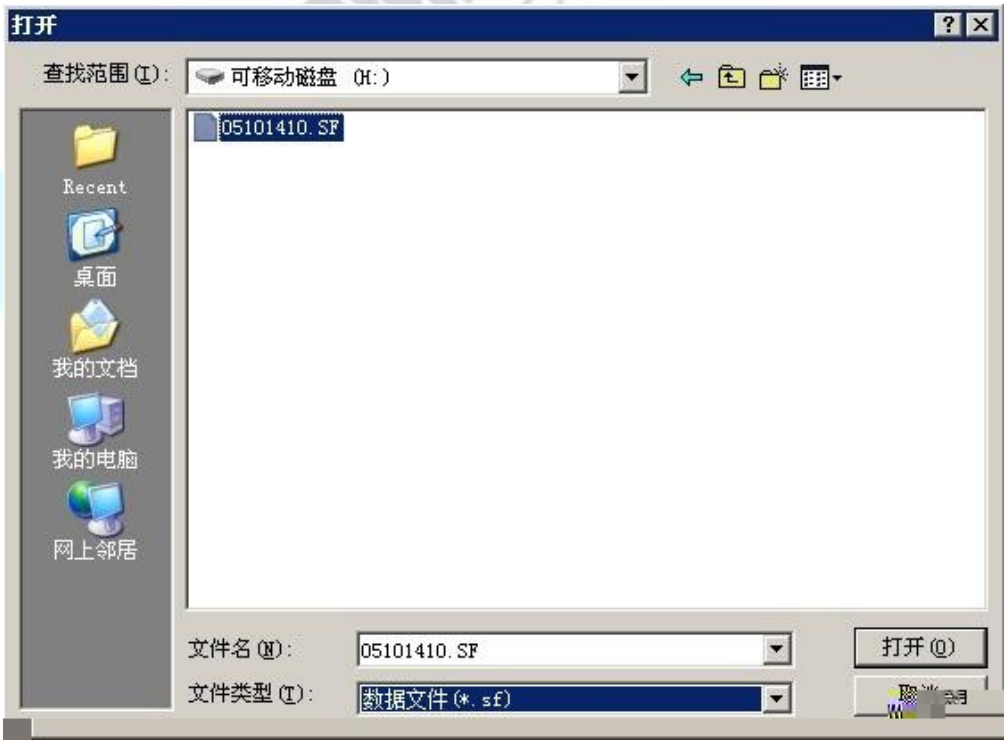

打开
查找范围(I):
可移动磁盘 (H:)
05101410.SF
Recent
桌面
我的文档
我的电脑
网上邻居
文件名(N):
05101410.SF
打开(O)
文件类型(T):
数据文件(*.sf)


全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件
文件(F) 工具(T) 帮助(H)
导入数据
生成报表
导出数据
组数 时间 温度 采集方式
1 2014-06-10 01:05 30.8°C 系统采集
2 2014-06-10 03:21 25.9°C 系统采集
3 2014-06-10 03:31 27.6°C 系统采集
4 2014-06-11 16:13 28.4°C 系统采集
5 2014-06-11 16:31 28.1°C 系统采集
7 2014-06-11 16:52 29.0°C 系统采集
时间： 2014-06-11 16:52
测试次数： 3
温度： 29.0°C
采集方式： 系统采集
报警回复值（MPa）
Pt: 0.473 0.473 0.474
P20: 0.457 0.457 0.458
报警值（MPa）
Pt: 0.445 0.444 0.444
P20: 0.430 0.429 0.429
闭锁回复值1（MPa）
Pt: 0.423 0.423 0.423
P20: 0.408 0.408 0.408
闭锁值1（MPa）
Pt: 0.410 0.410 0.409
P20: 0.396 0.396 0.395
闭锁回复值2（MPa）
Pt: 0.423 0.423 0.423
P20: 0.408 0.408 0.408
闭锁值2（MPa）
Pt: 0.410 0.410 0.409
P20: 0.396 0.396 0.395
均报警回 均报警值 均闭锁回1 均闭锁值1 均闭锁回2 均闭锁值
Pt: 0.473 0.444 0.423 0.410 0.423 0.410
P20: 0.457 0.429 0.408 0.396 0.408 0.396
文件位置:H:\05101410.SF
数据来源:U盘数据
共有7条数据，当前加

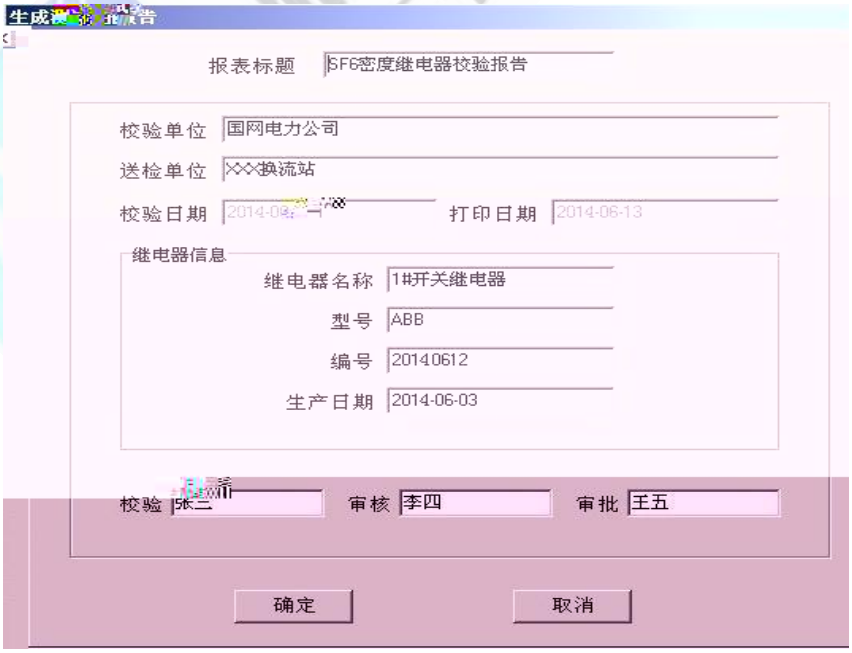
生成报告
报表标题 SF6密度继电器校验报告
校验单位 国网电力公司
送检单位 ××换流站
校验日期 2014-06-13
打印日期 2014-06-13
继电器信息
继电器名称 1#开关继电器
型号 ABB
编号 20140612
生产日期 2014-06-03
校验 张三
审核 李四
审批 王五
确定
取消

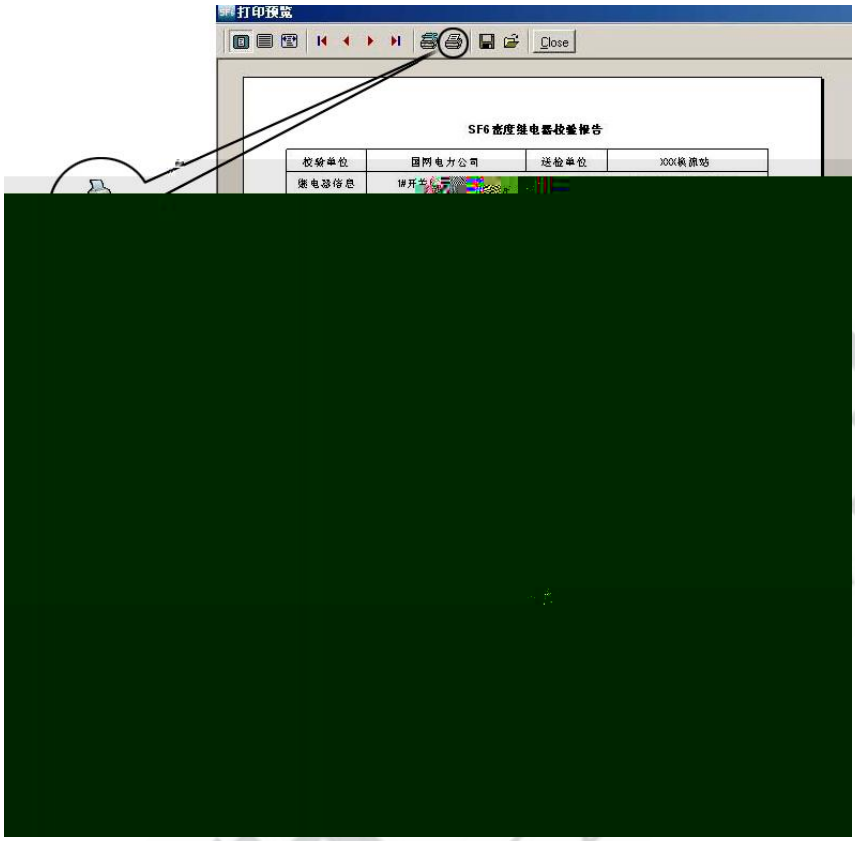
打印预览
Close
SF6密度继电器校验报告
校验单位
国网电力公司
送检单位
XXX供电站
继电器信息


另存为
保存在(I):
桌面
我的文档
我的电脑
网上邻居
文件名(N):
保存(S)
保存类型(T):
EXCEL文件(*.xls)
取消

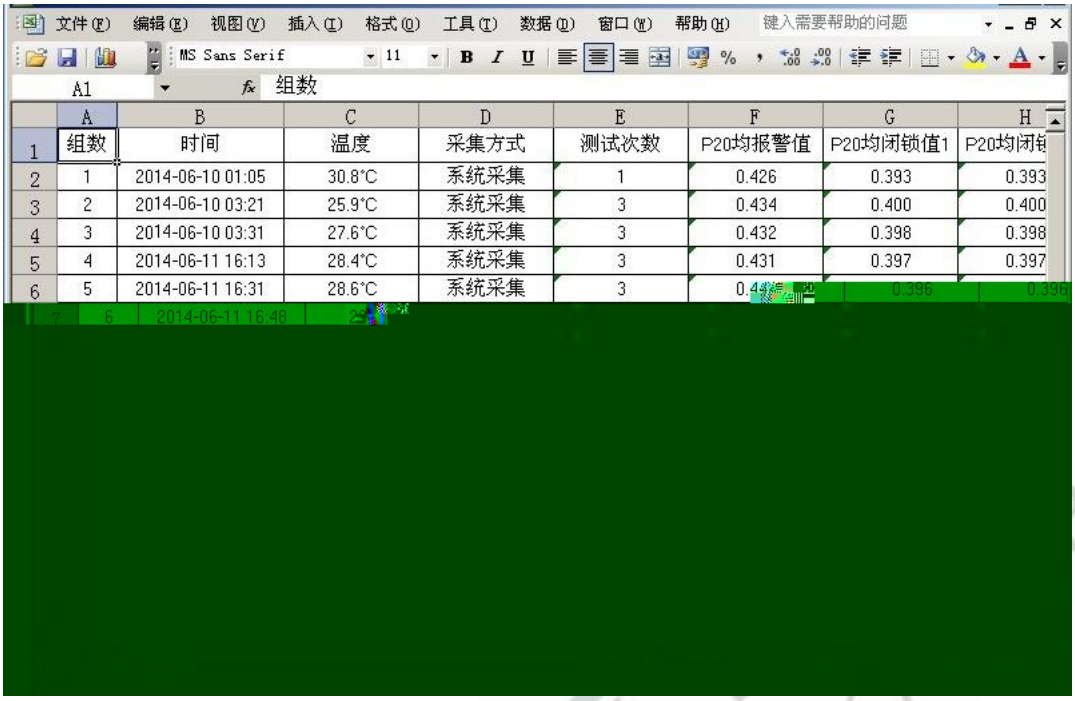


文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) 键入需要帮助的问题

MS Sans Serif 11

A1 组数


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	组数	时间	温度	采集方式	测试次数	P20均报警值	P20均闭锁值1	P20均闭锁
2	1	2014-06-10 01:05	30.8℃	系统采集	1	0.426	0.393	0.393
3	2	2014-06-10 03:21	25.9℃	系统采集	3	0.434	0.400	0.400
4	3	2014-06-10 03:31	27.6℃	系统采集	3	0.432	0.398	0.398
5	4	2014-06-11 16:13	28.4℃	系统采集	3	0.431	0.397	0.397
6	5	2014-06-11 16:31	28.6℃	系统采集	3	0.4	0.396	0.396
7	6	2014-06-11 16:48	29					

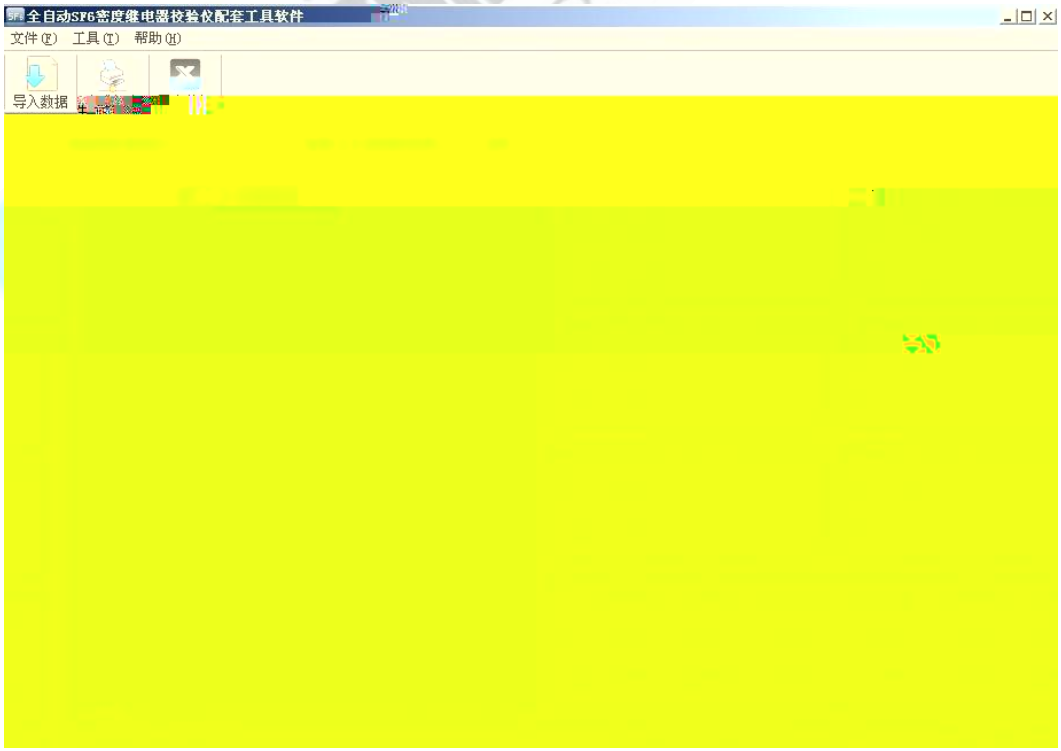



全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件


文件(F) 工具(T) 帮助(H)

导入数据

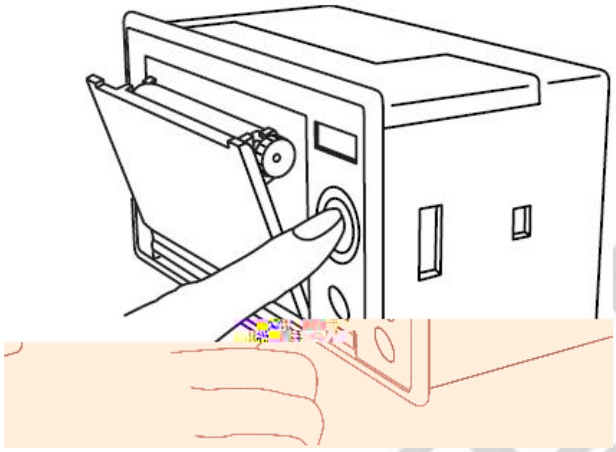

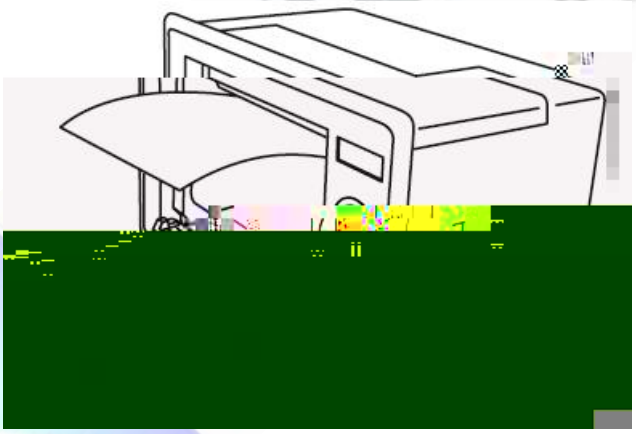

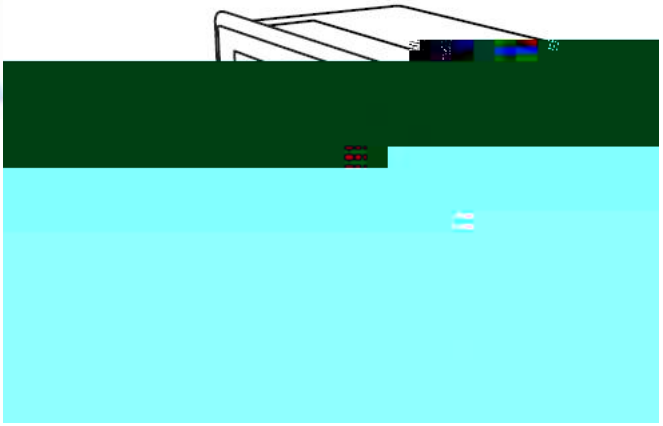

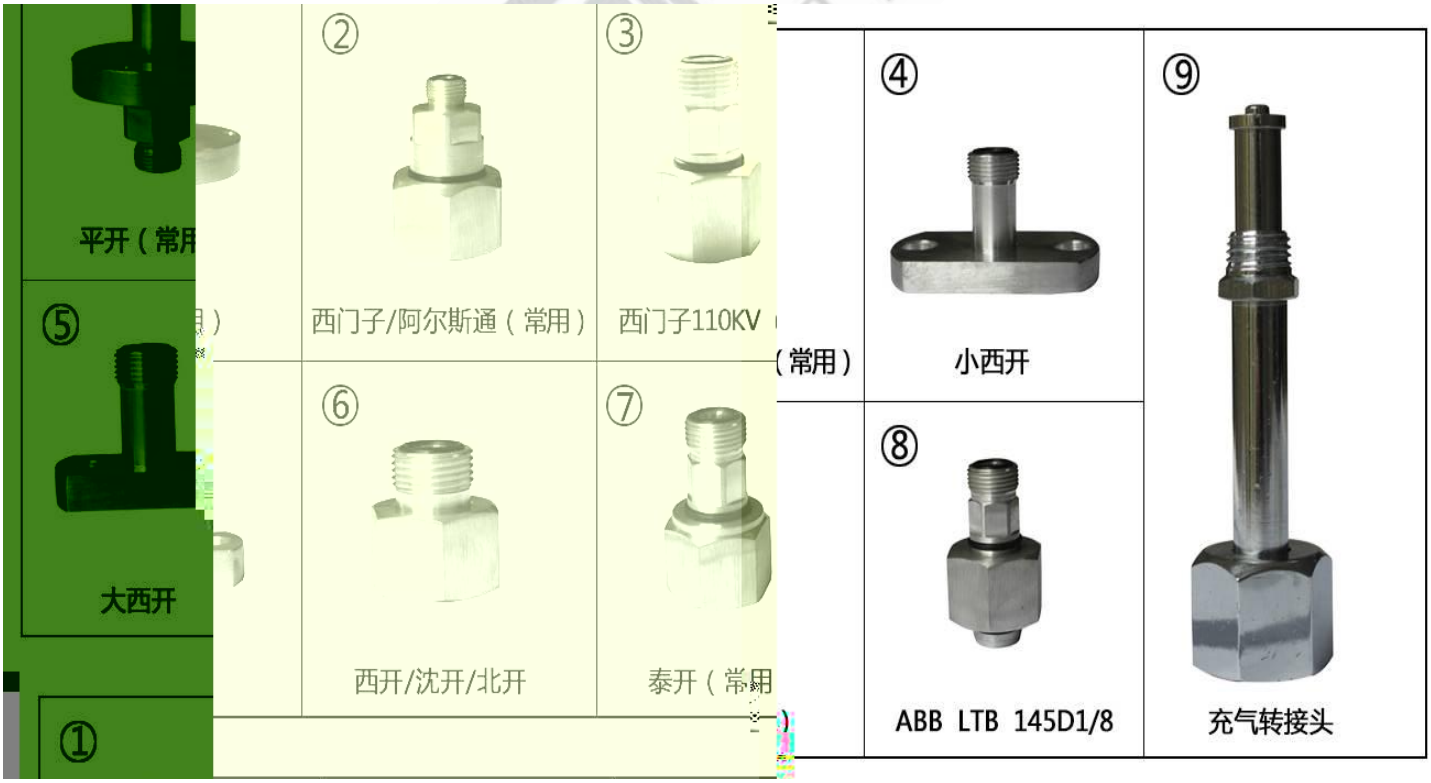
平开（常用
②
西门子/阿尔斯通（常用）
③
西门子110KV
⑤
大西开
⑥
西开/沈开/北开
⑦
泰开（常用
①
（常用）
④
小西开
⑧
ABB LTB 145D1/8
⑨
充气转接头
